


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros físicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados






Los gráficos que se presentan a continuación reflejan el grado de cumplimiento de los parámetros de calidad del agua potable verificados en las distintas prestadoras controladas por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) durante el período evaluado. Cada gráfico resume, en forma porcentual, los resultados obtenidos en los controles físicoquímicos y bacteriológicos efectuados conforme a los límites establecidos por la Resolución N° 174/16, correspondiente a las Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida .

Estos gráficos permiten visualizar la situación sanitaria y operativa de cada prestadora, en relación con las exigencias legales.

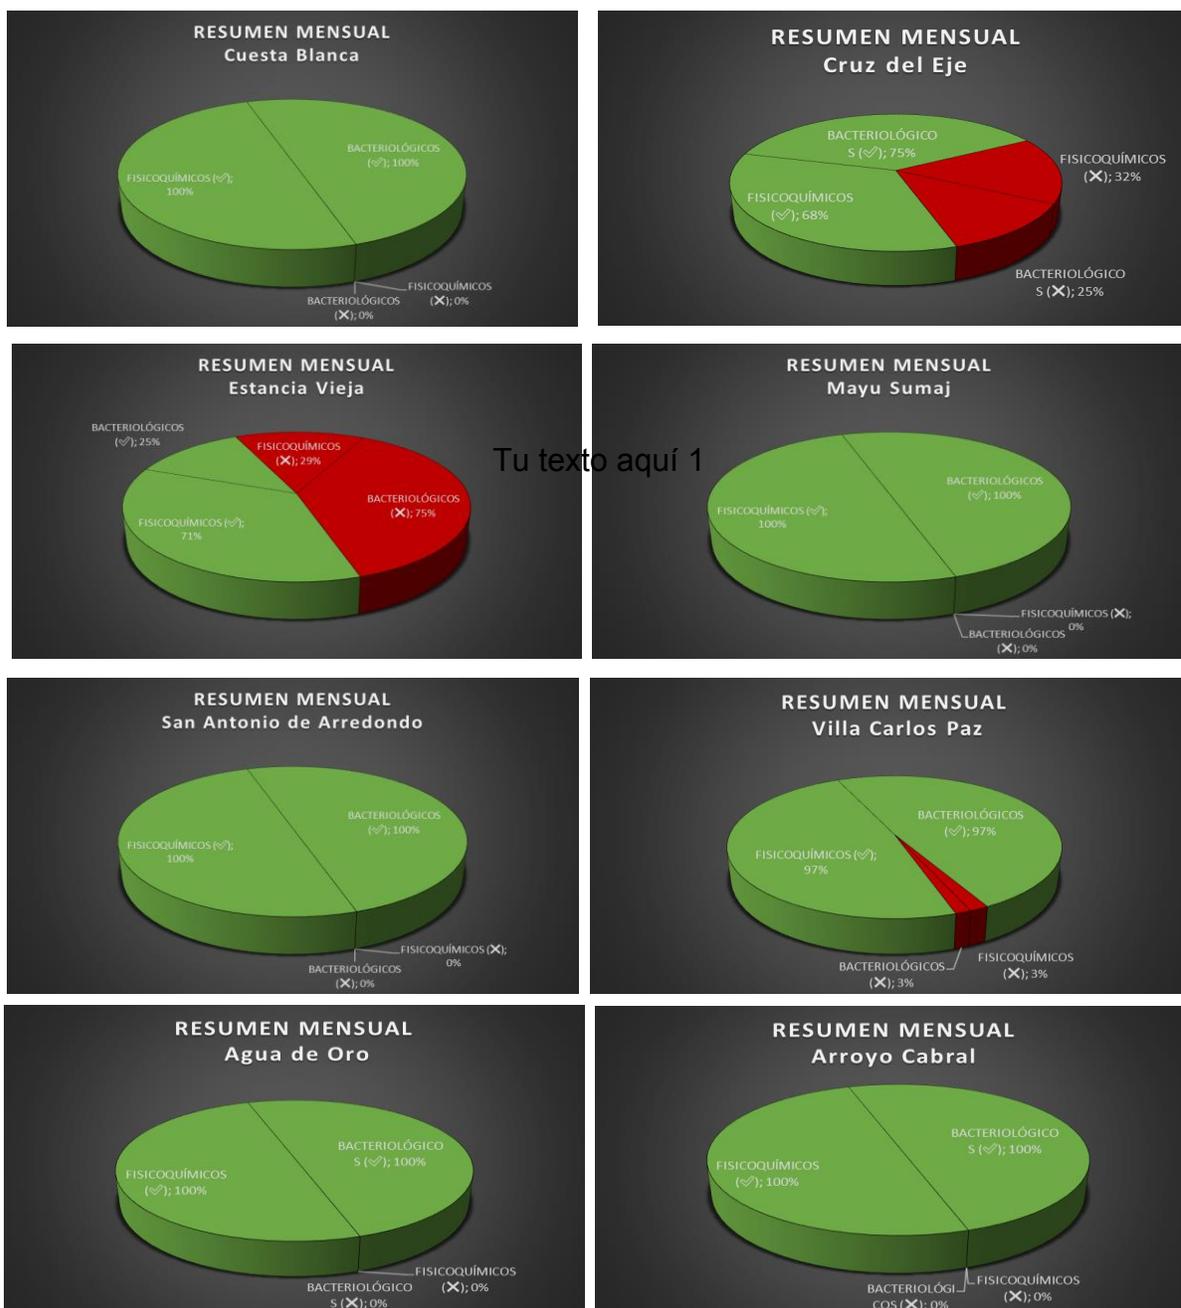






- ✓ : Parámetros cumplimentados según decreto 174/16
 - X : Parámetros NO cumplimentados según decreto 174/16

Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

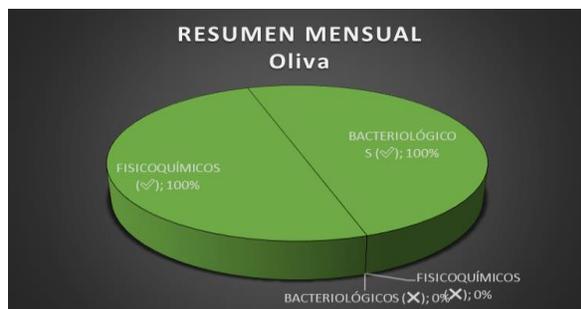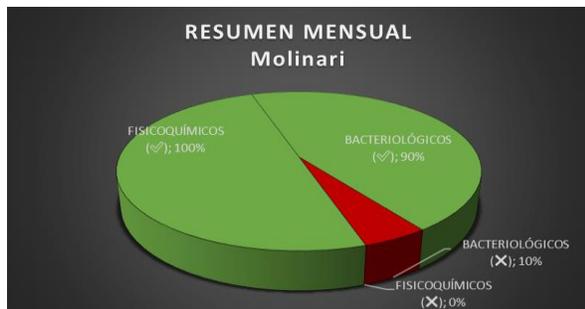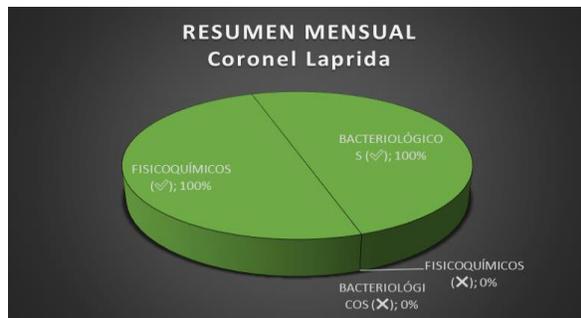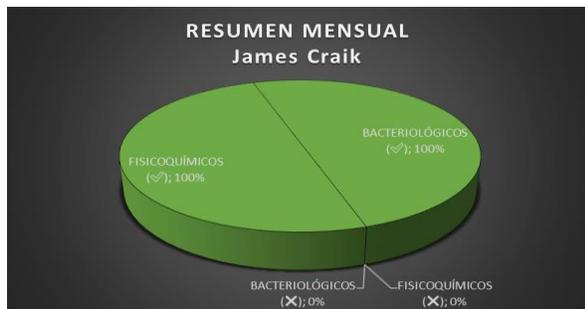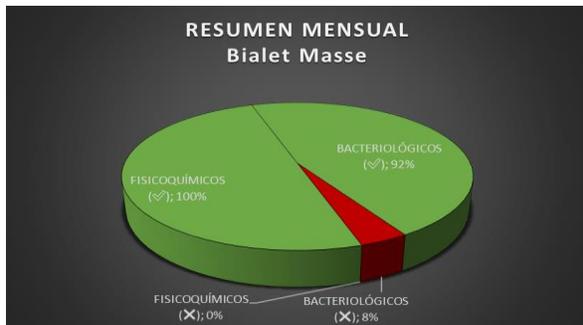








- ✓ : Parámetros cumplimentados según decreto 174/16
 - X : Parámetros NO cumplimentados según decreto 174/16

Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros físicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

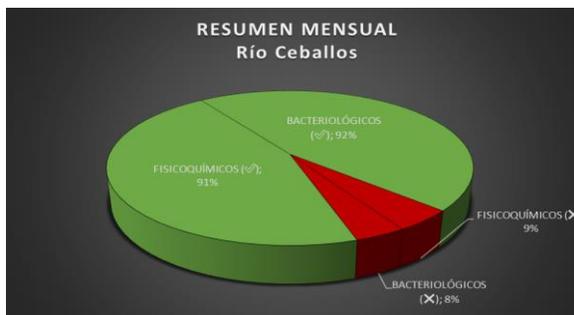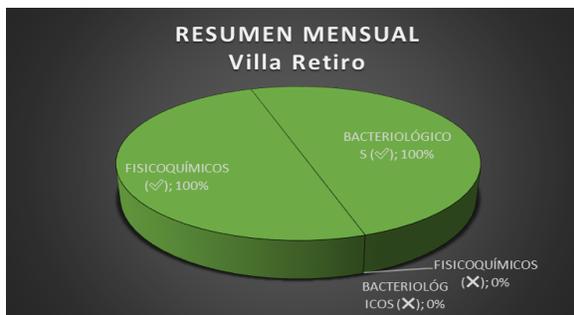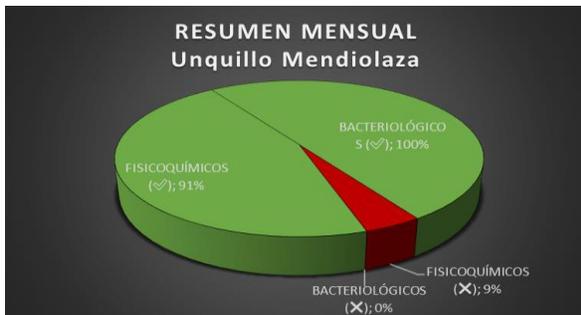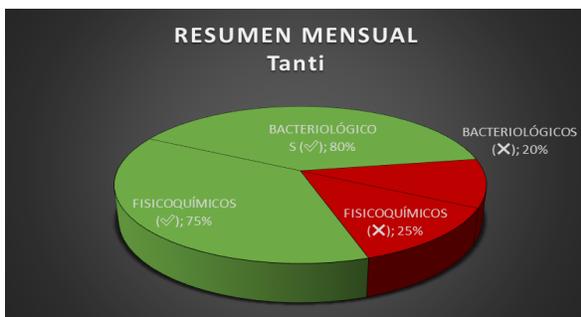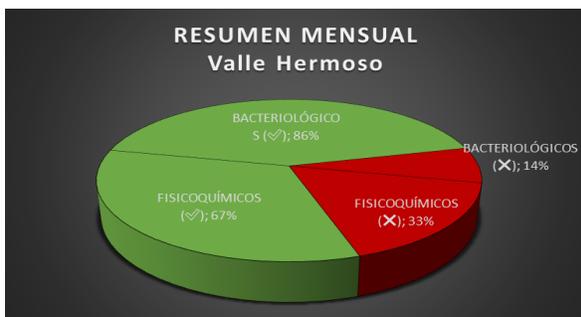



- ✓ : Parámetros cumplimentados según decreto 174/16
 - ✗ : Parámetros NO cumplimentados según decreto 174/16

Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

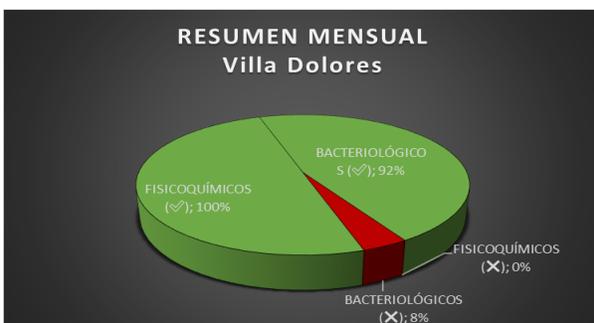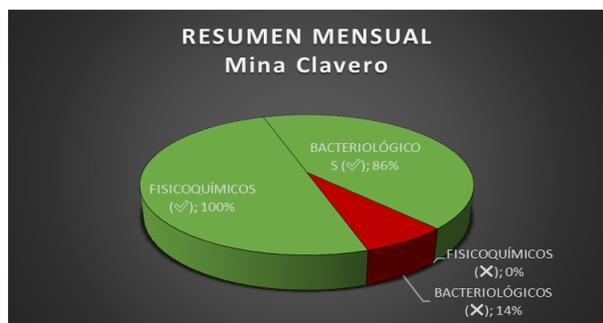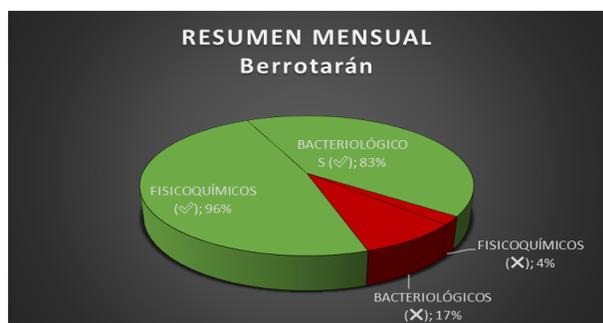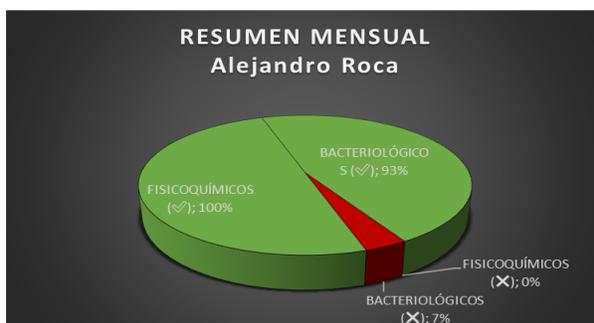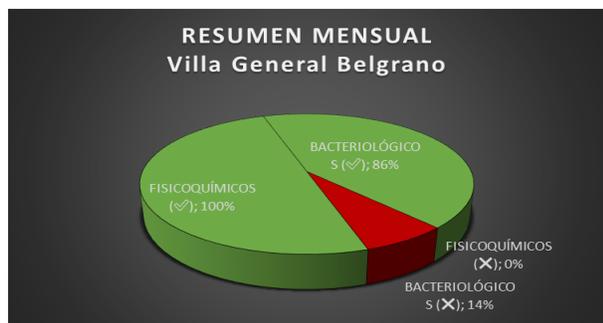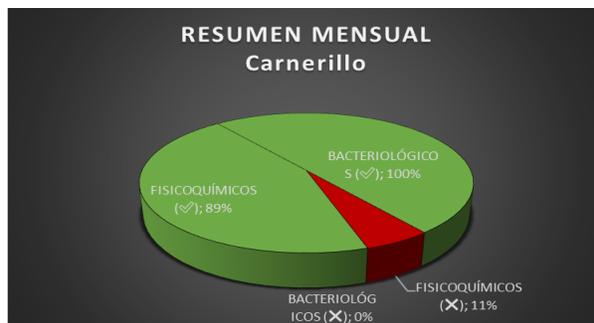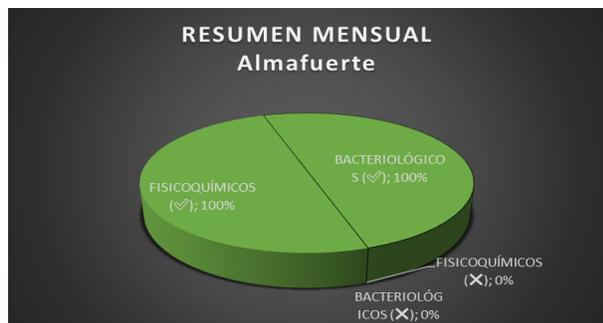

- ✓ : Parámetros cumplimentados según decreto 174/16
- ✗ : Parámetros NO cumplimentados según decreto 174/16







Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros físicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

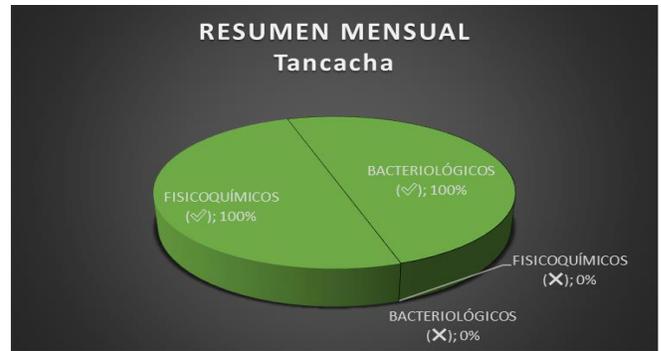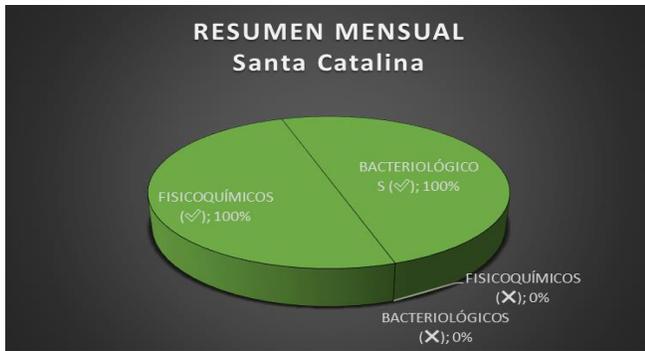

- ✓ : Parámetros cumplimentados según decreto 174/16
- X : Parámetros NO cumplimentados según decreto 174/16








Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros físicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

Los gráficos que se presentan a continuación reflejan el grado de cumplimiento de los parámetros de calidad del agua potable verificados en las distintas prestadoras controladas por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) durante el período evaluado. Cada gráfico resume, en forma porcentual, los resultados obtenidos en los controles físicoquímicos y bacteriológicos efectuados conforme a los límites establecidos por la Decreto N° 847/16, correspondiente al vertido de efluentes cloacales tratados. Estos gráficos permiten visualizar la situación sanitaria y operativa de cada prestadora, en relación con las exigencias legales.

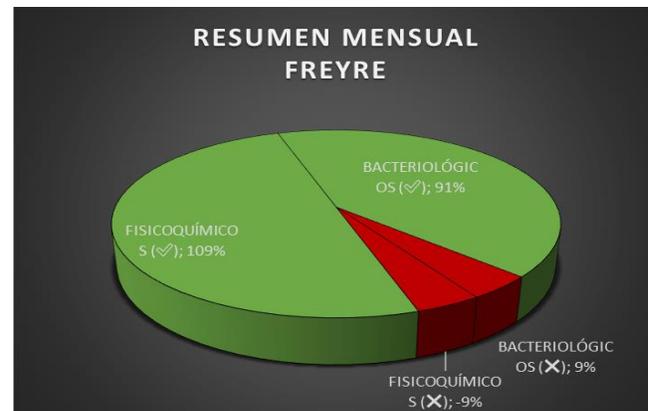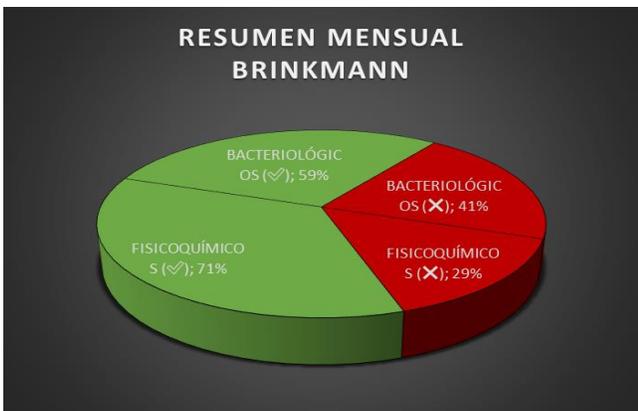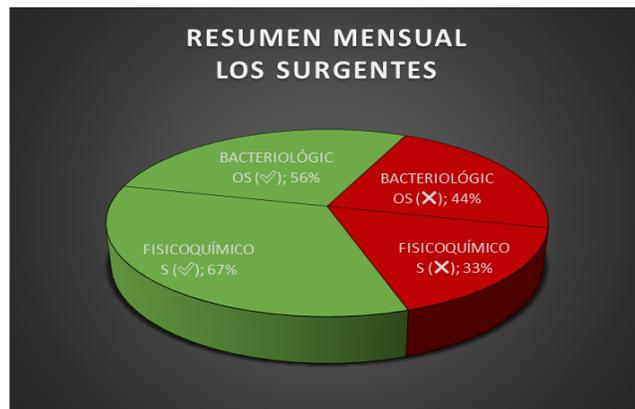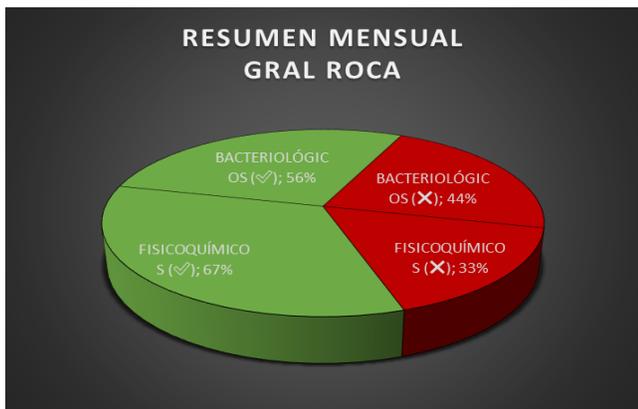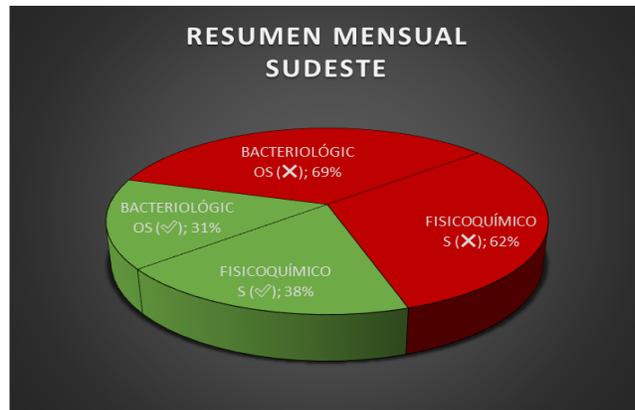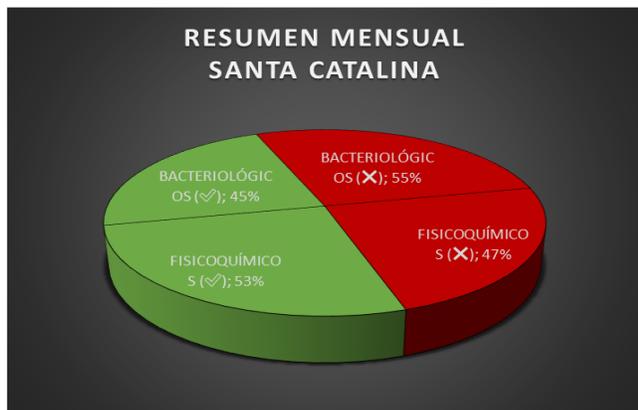

- ✓ : Parámetros cumplimentados según decreto 847/16
 - X : Parámetros NO cumplimentados según decreto 847/16

Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros físicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

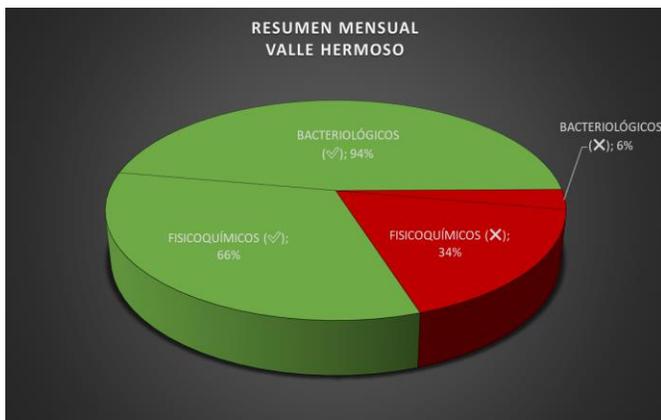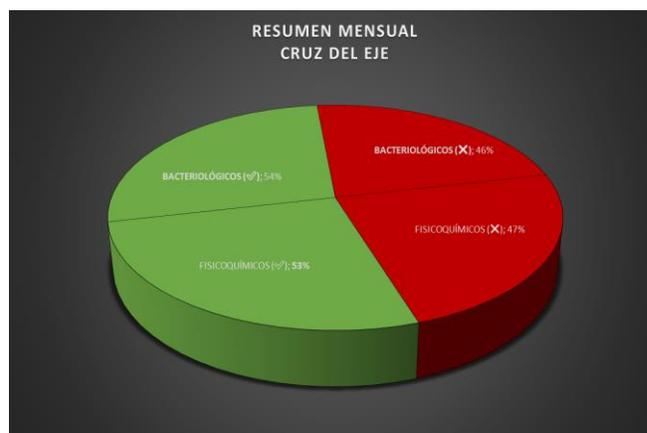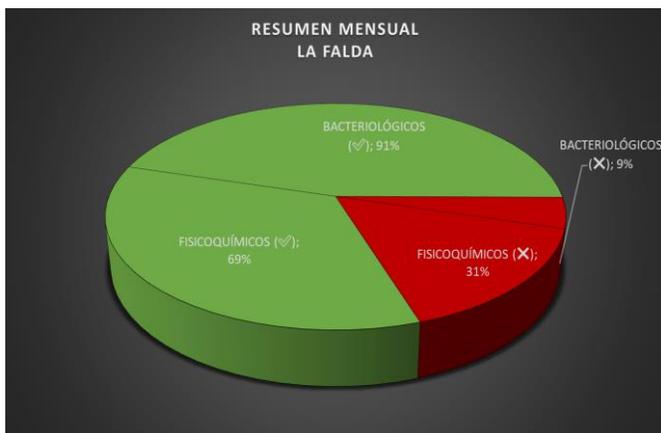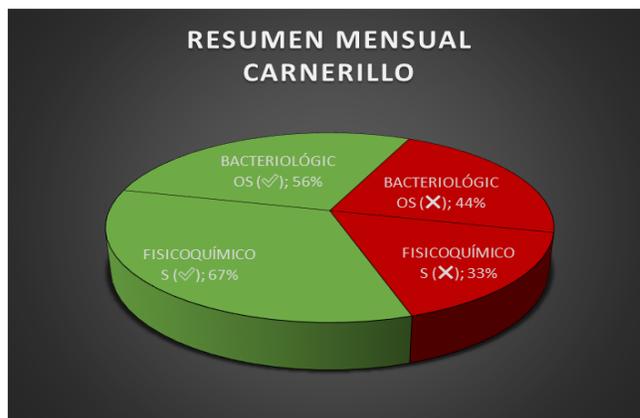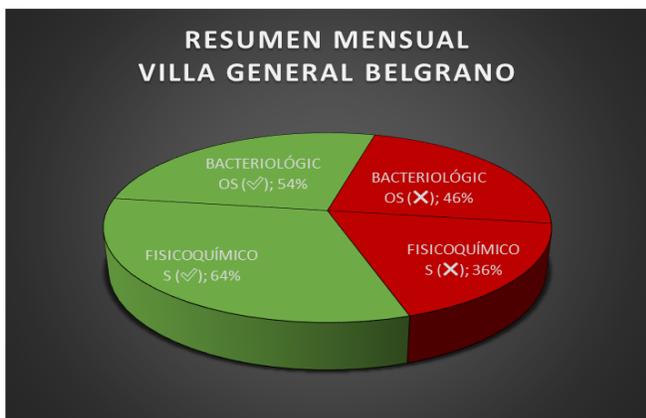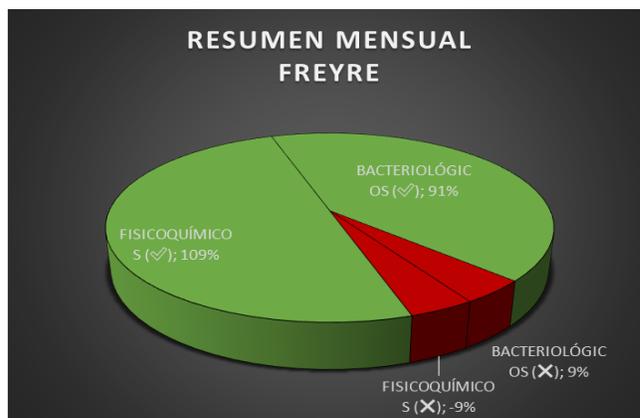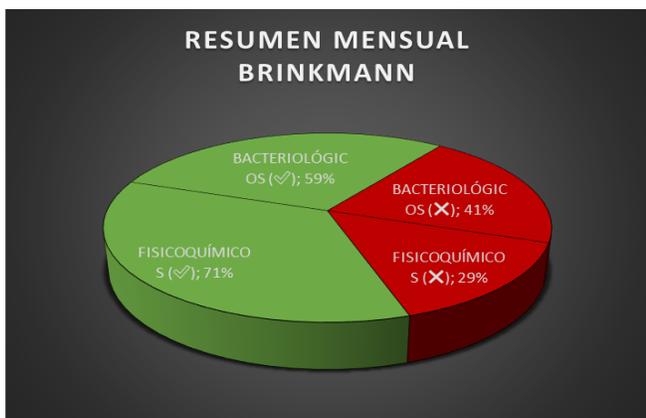

- ✓ : Parámetros cumplimentados según decreto 847/16
 - ✗ : Parámetros NO cumplimentados según decreto 847/16