


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados


Los gráficos que se presentan a continuación reflejan el grado de cumplimiento de los parámetros de calidad del agua potable verificados en las distintas prestadoras controladas por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) durante el mes de **diciembre**.

Cada gráfico resume, en forma porcentual, los resultados obtenidos en los controles fisicoquímicos y bacteriológicos efectuados conforme a los límites establecidos por la Resolución N° 174/16, correspondiente al agua distribuida a cada población.

Estos gráficos permiten visualizar la situación sanitaria y operativa de cada prestador, en relación con las exigencias legales.

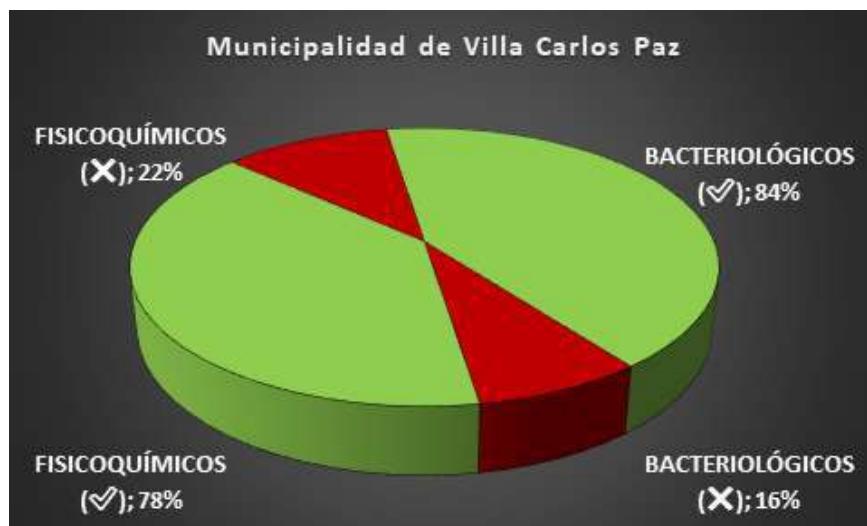


Resumen mensual Municipalidad de Villa Carlos Paz.

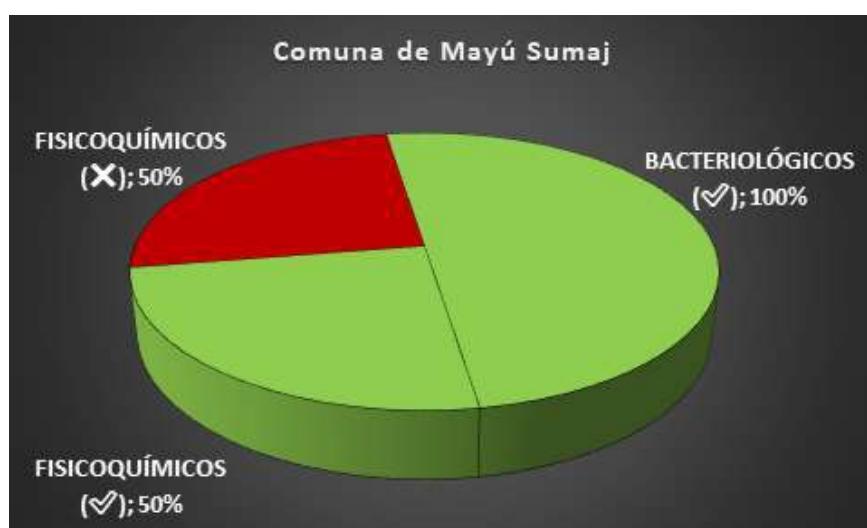


Resumen mensual Comuna de Mayú Sumaj.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- X: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

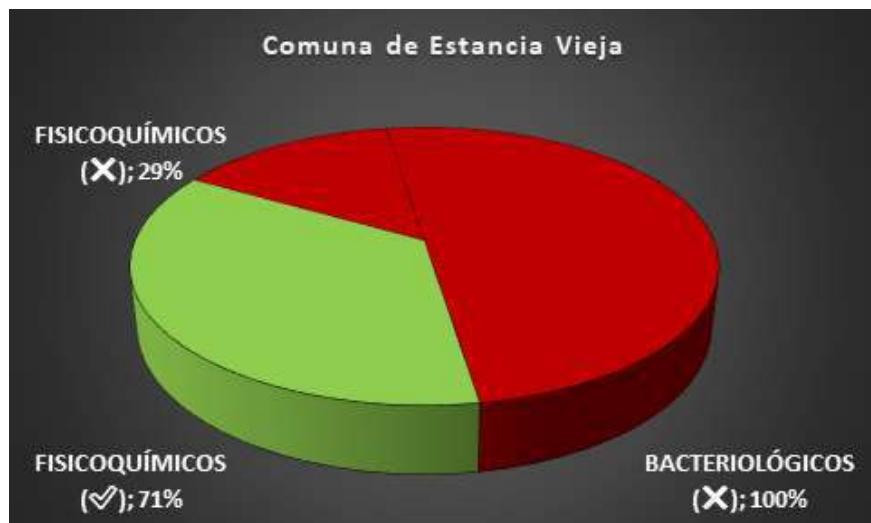

Resumen mensual Comuna de Estancia Vieja.

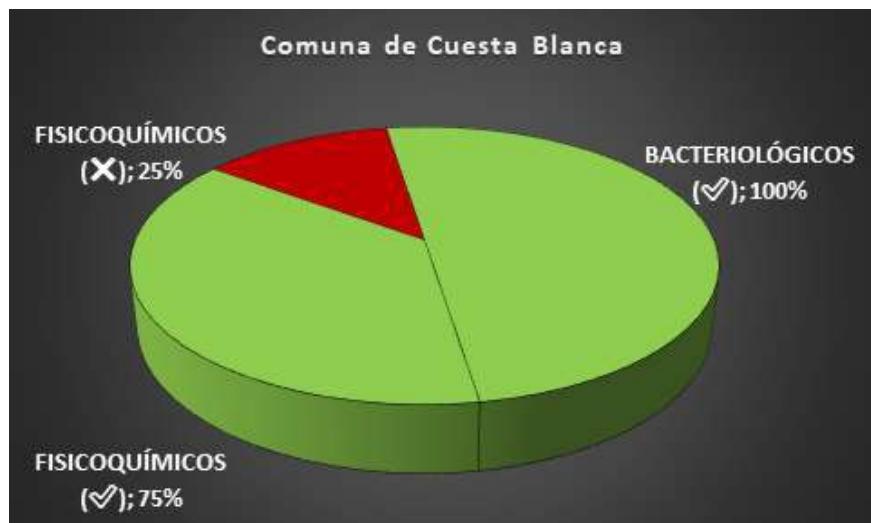


Resumen mensual Comuna de Cuesta Blanca.

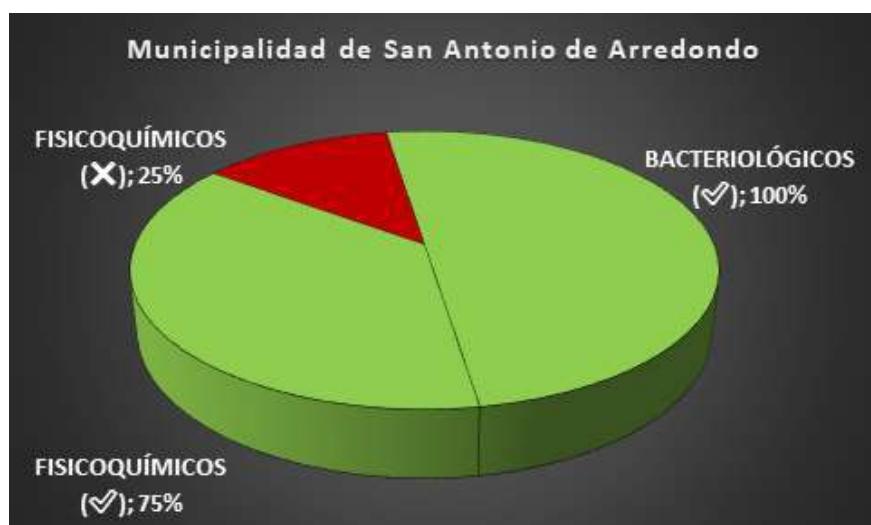


Resumen mensual Municipalidad de San Antonio de Arredondo.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
 - ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

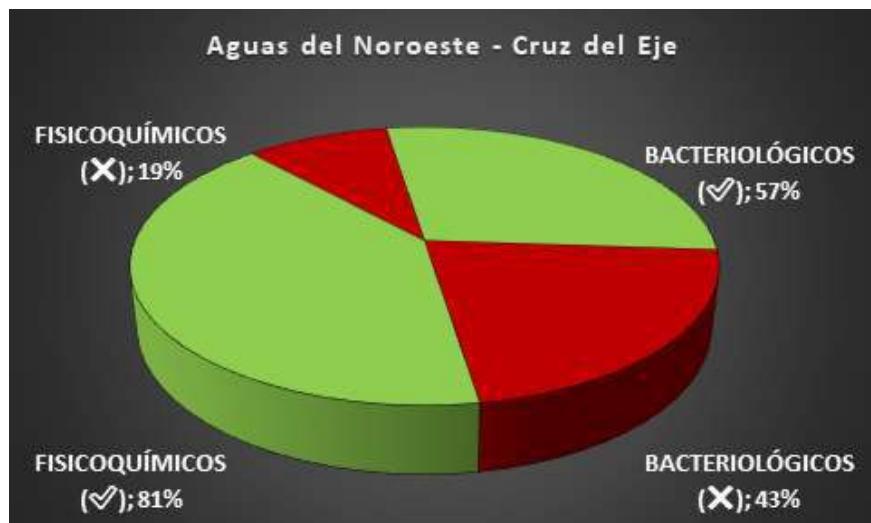

Resumen mensual Aguas del Noroeste - Cruz del Eje.

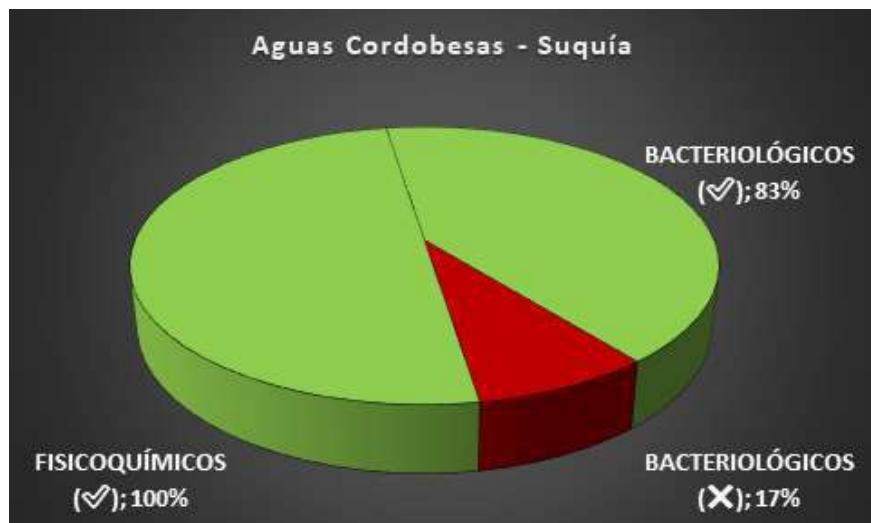


Resumen mensual Aguas Cordobesas - Suquía.

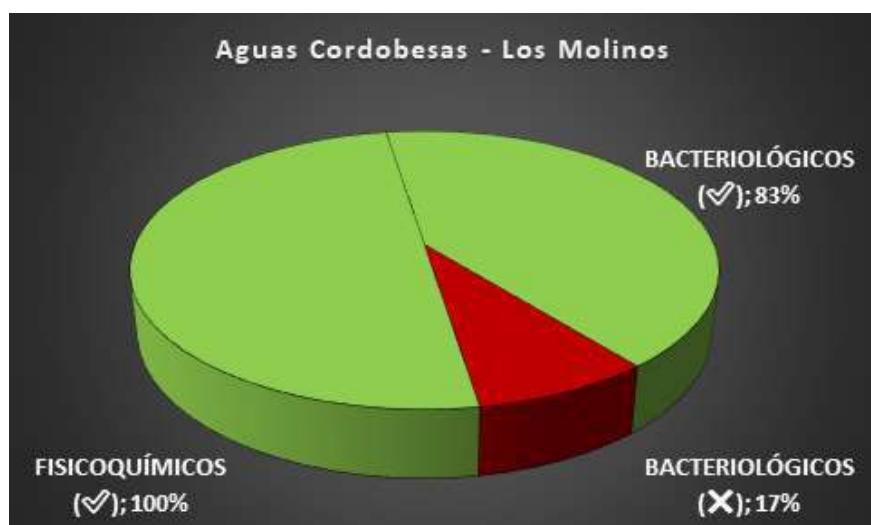

Resumen mensual Aguas Cordobesas - Los Molinos.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

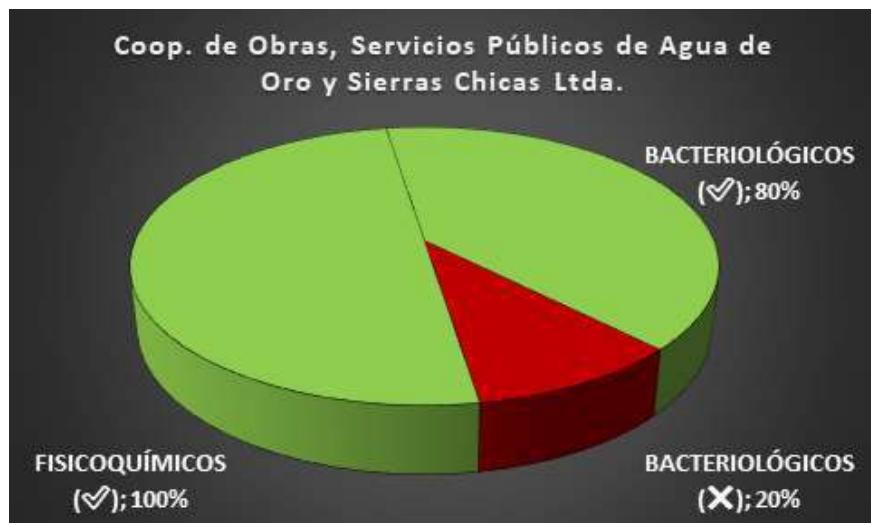

Resumen mensual Coop. de Obras, Servicios Públicos de Agua de Oro y Sierras Chicas Ltda.




Resumen mensual Coop. de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Arroyo Cabral Ltda.

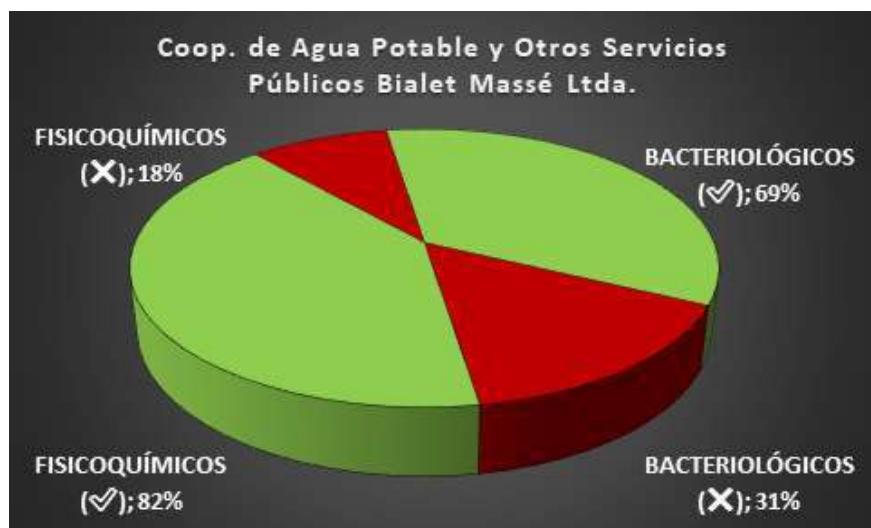


Resumen mensual Coop. de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Bialet Massé Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
 - ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

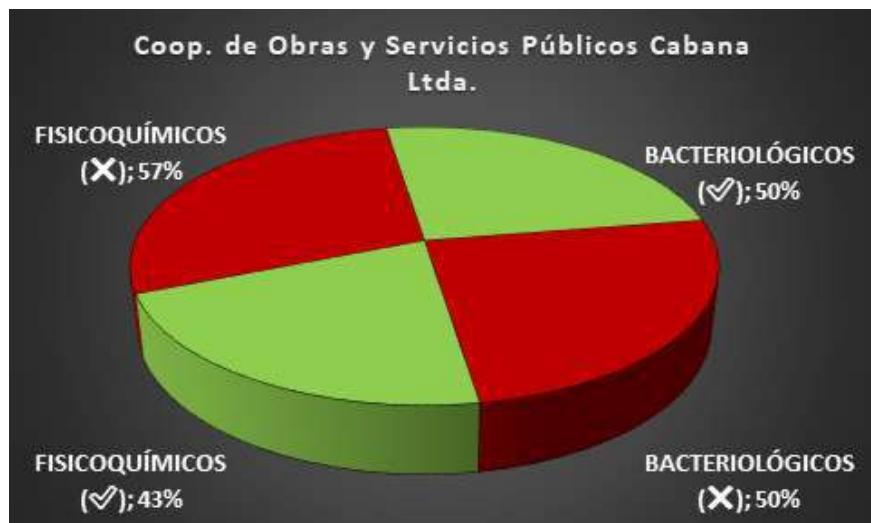

Resumen mensual Coop. de Obras y Servicios Públicos Cabana Ltda.

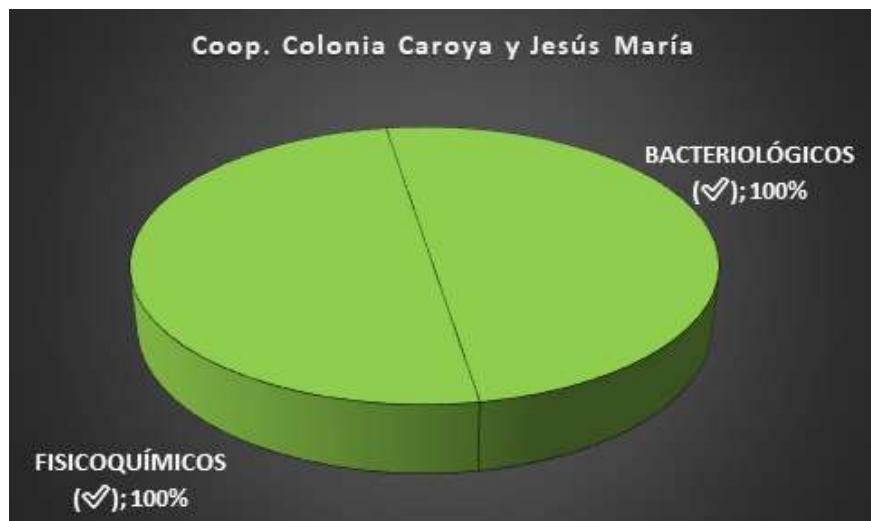


Resumen mensual Coop. Colonia Caroya y Jesús María.

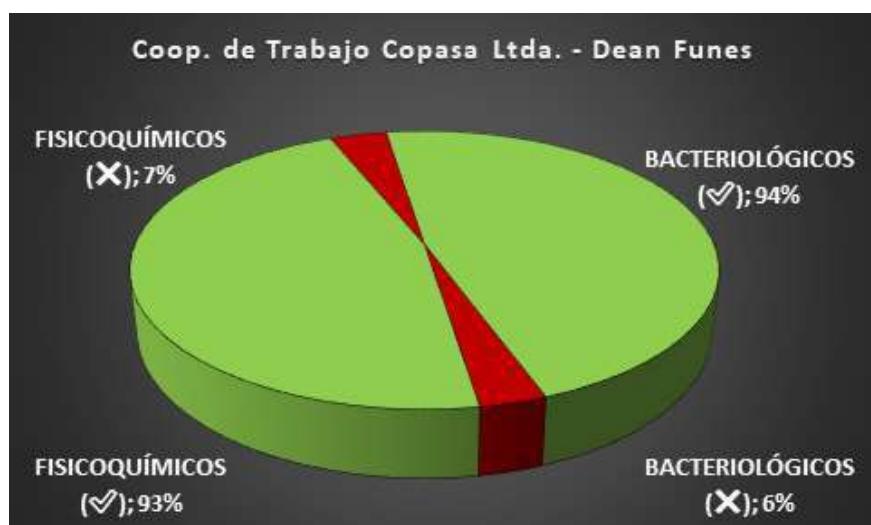


Resumen mensual Coop. de Trabajo Copasa Ltda. - Dean Funes.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

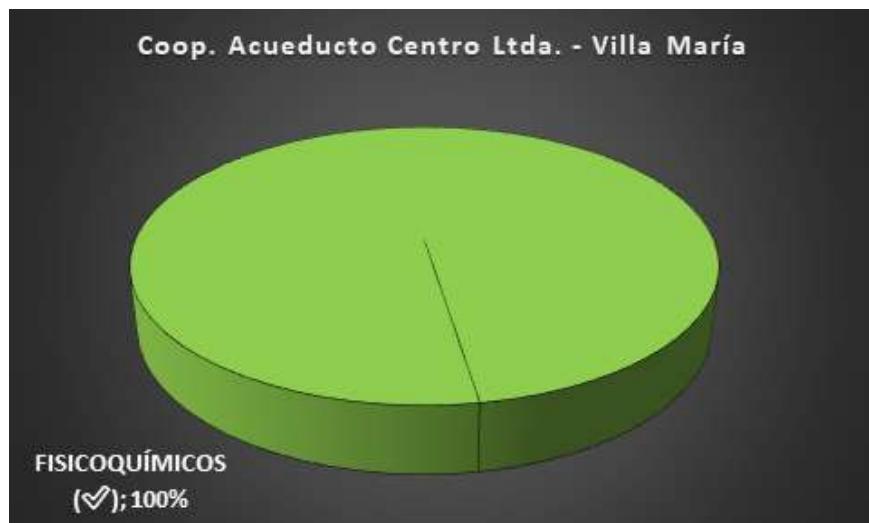

Resumen mensual Coop. Acueducto Centro Ltda. - Villa María.

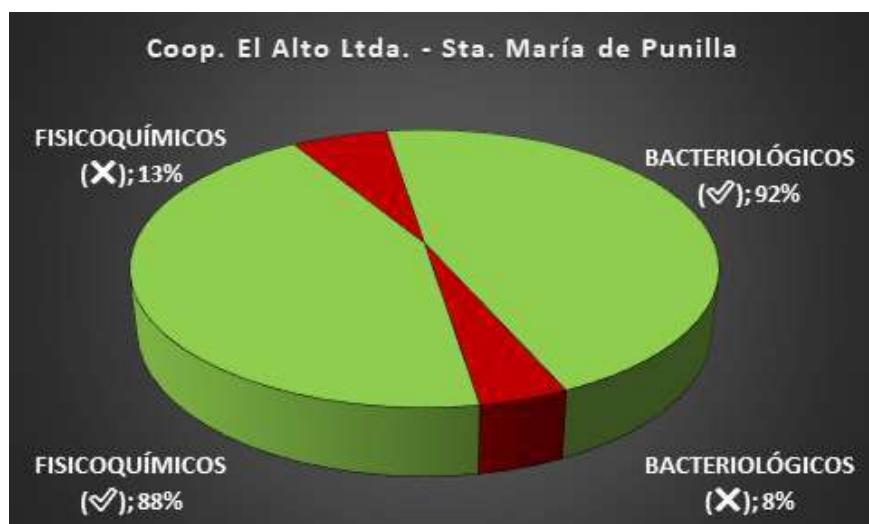


Resumen mensual Coop. El Alto Ltda. - Sta. María de Punilla.

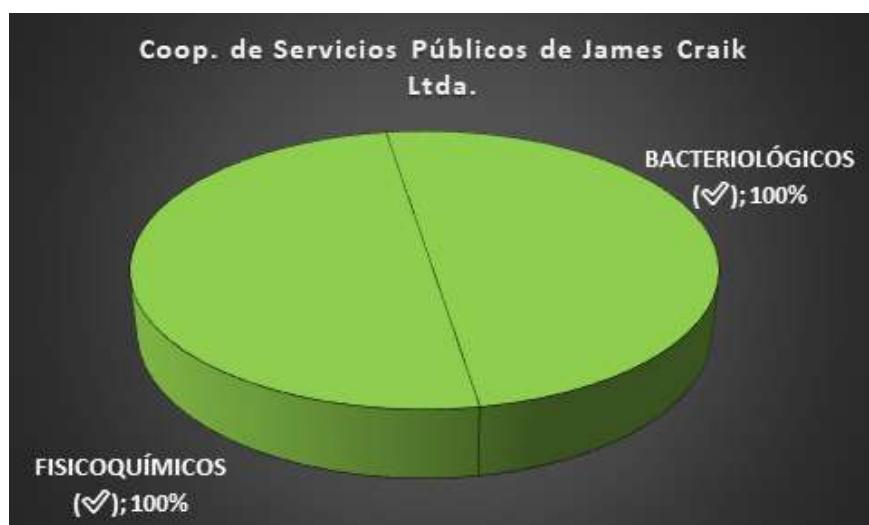


Resumen mensual Coop. de Servicios Públicos de James Craik Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
 - ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

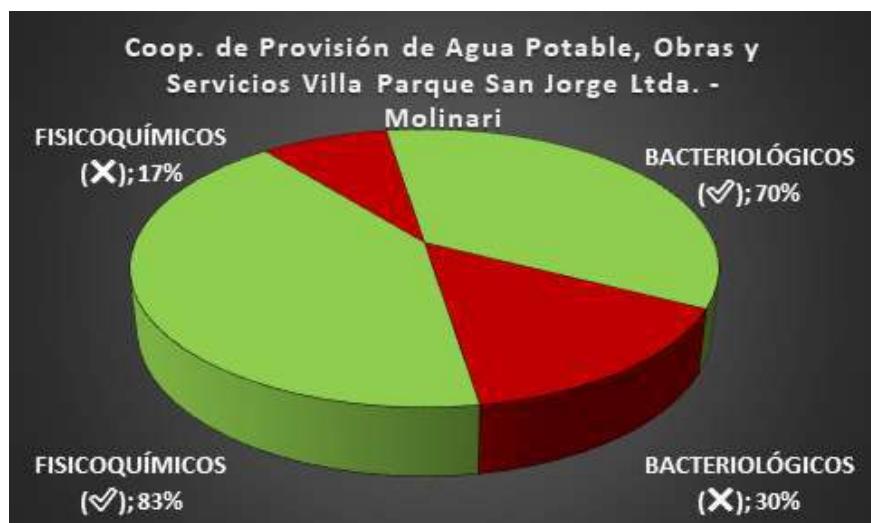

Resumen mensual Coop. de Provisión de Agua Potable, Obras y Servicios Villa Parque San Jorge Ltda. - Molinari.

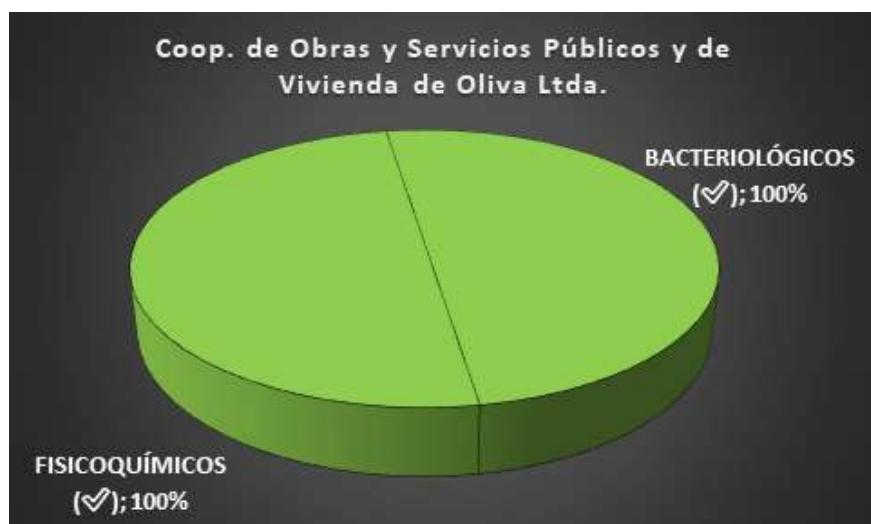


Resumen mensual Coop. de Obras y Servicios Públicos y de Vivienda de Oliva Ltda.

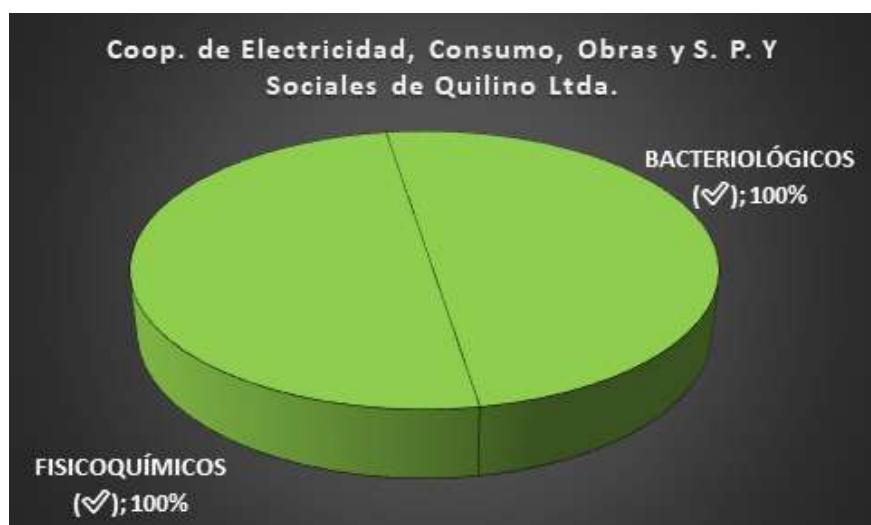


Resumen mensual Coop. de Electricidad, Consumo, Obras y S. P. Y Sociales de Quilino Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
 - ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

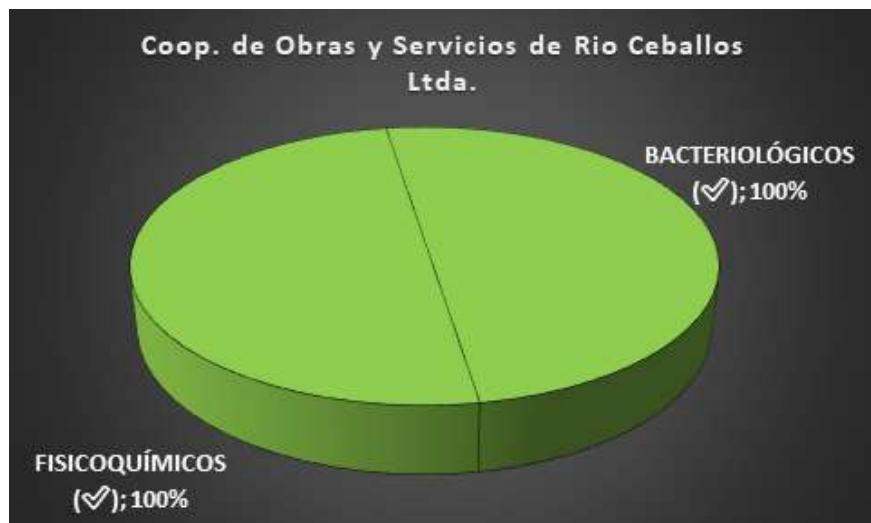

Resumen mensual Coop. de Obras y Servicios de Río Ceballos Ltda.

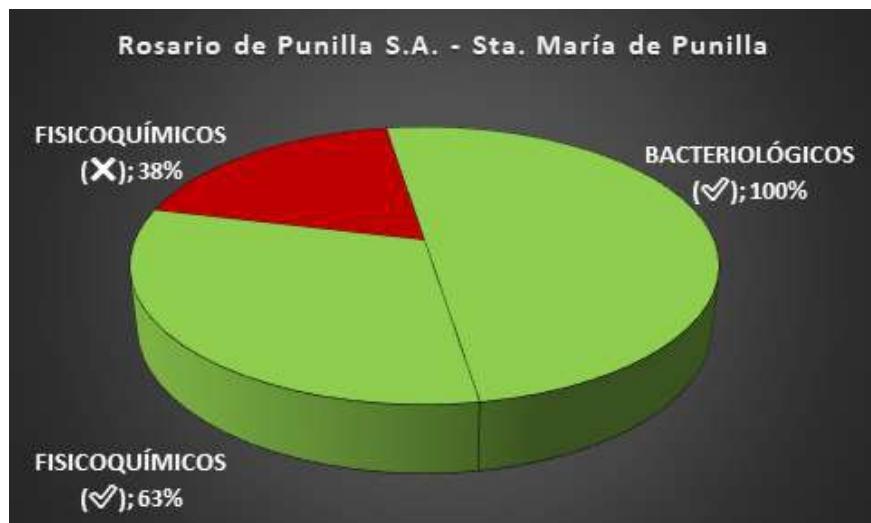


Resumen mensual Rosario de Punilla S.A. - Sta. María de Punilla.

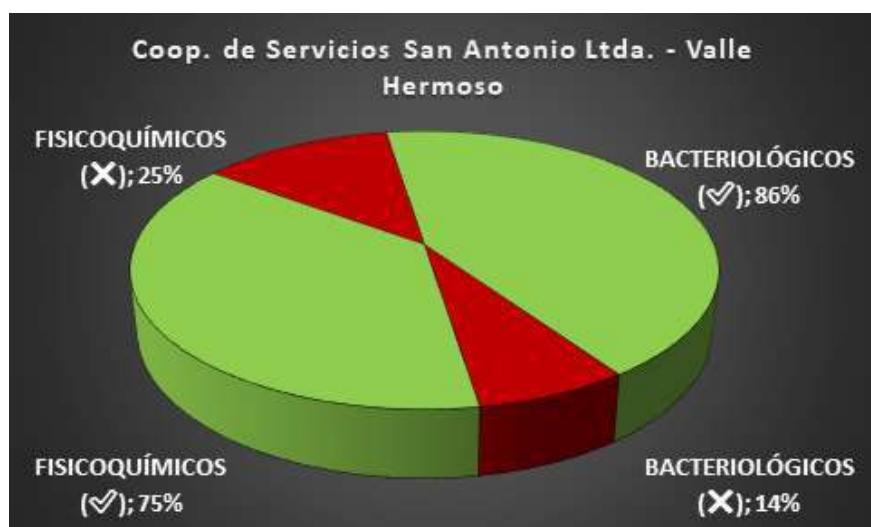


Resumen mensual Coop. de Servicios San Antonio Ltda. - Valle Hermoso.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

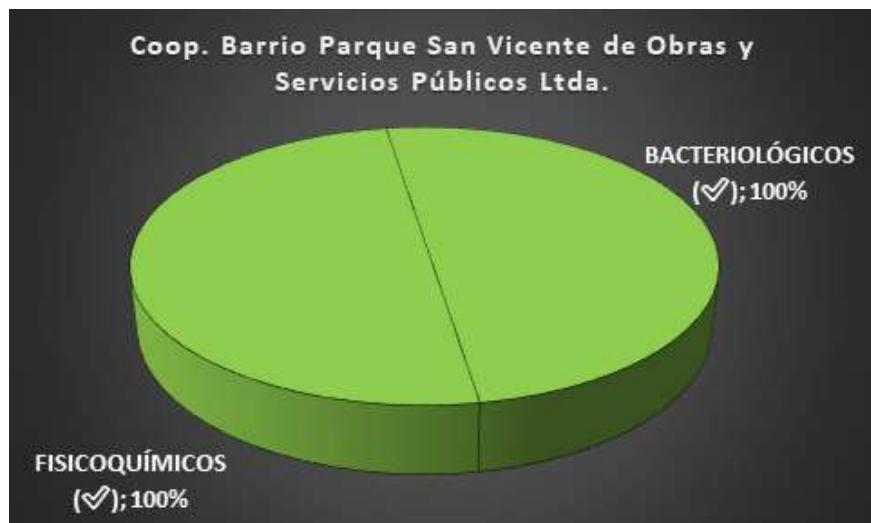

Resumen mensual Coop. Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda.

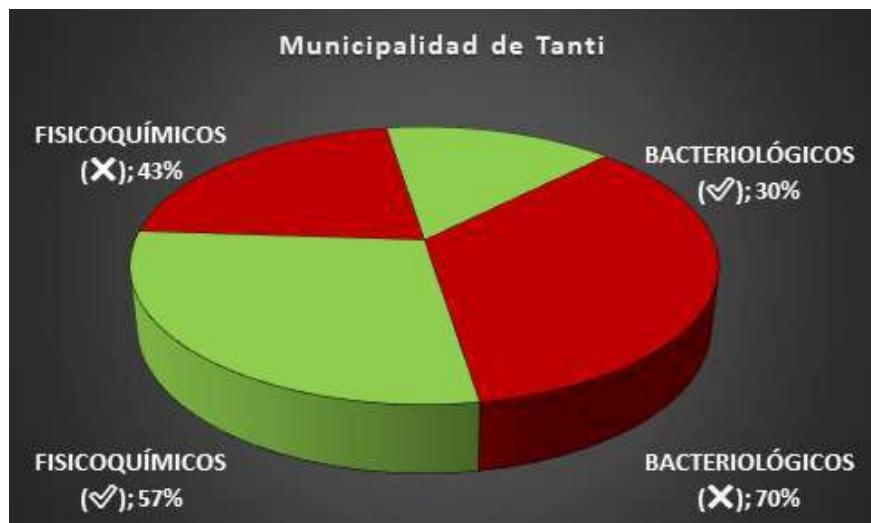

Resumen mensual Municipalidad de Tanti.

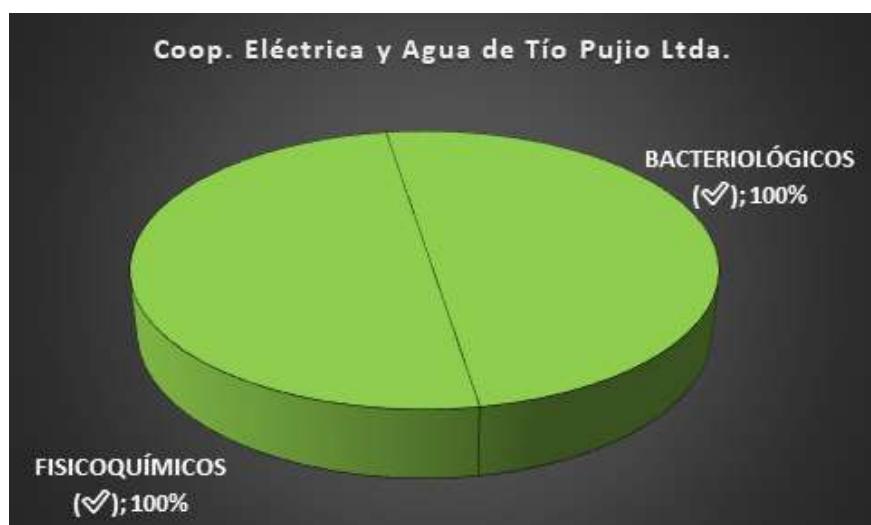

Resumen mensual Coop. Eléctrica y Agua de Tío Pujio Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
 - ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados



Resumen mensual Coop. de Agua, Obras y Servicios Públicos de Unquillo - Mendiolaza Ltda.




Resumen mensual Coop. de Obras, Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Villa Retiro Ltda.

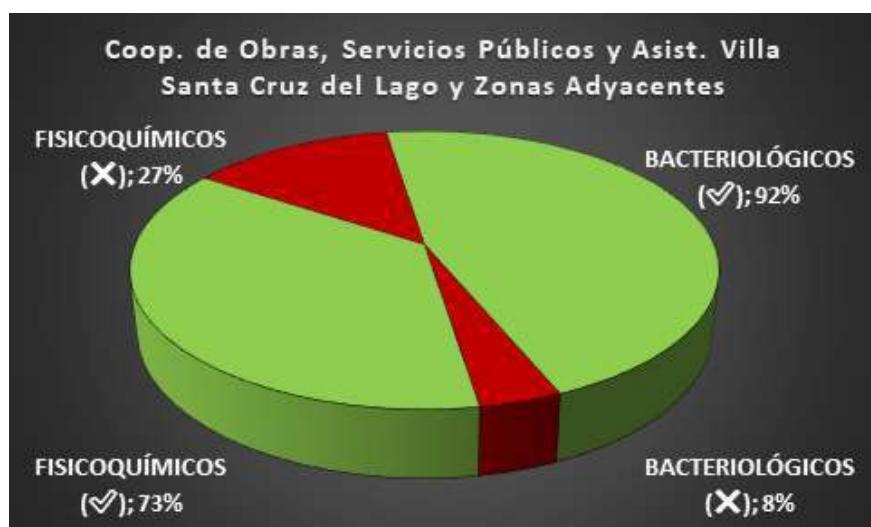


Resumen mensual Coop. de Obras, Servicios Públicos y Asist. Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
 - ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

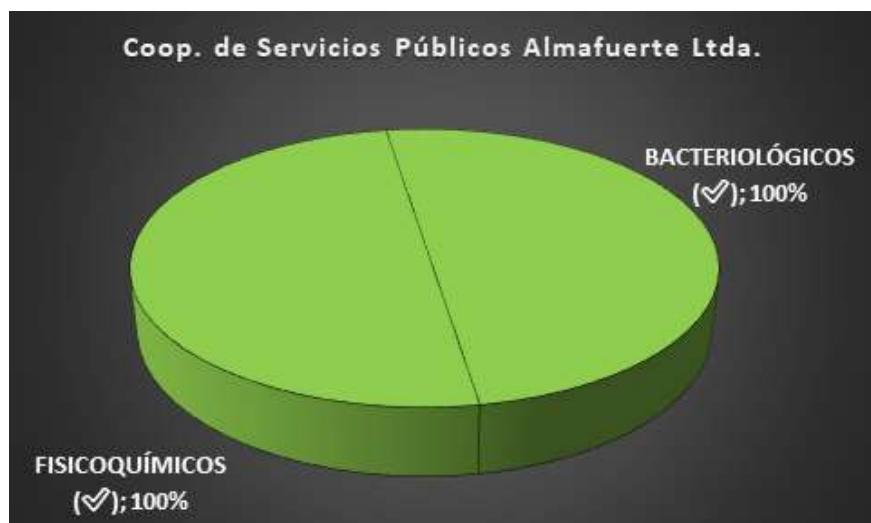

Resumen mensual Coop. de Servicios Públicos Almafuerte Ltda.

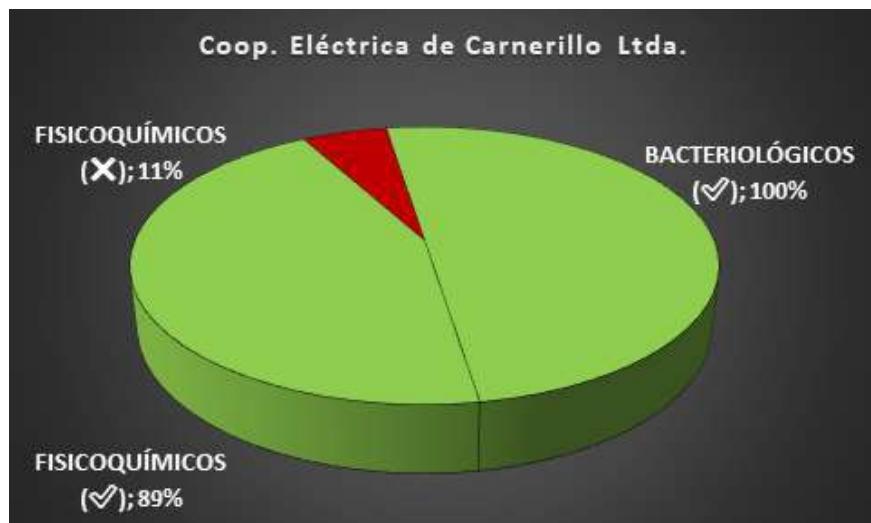


Resumen mensual Coop. Eléctrica de Carnerillo Ltda.

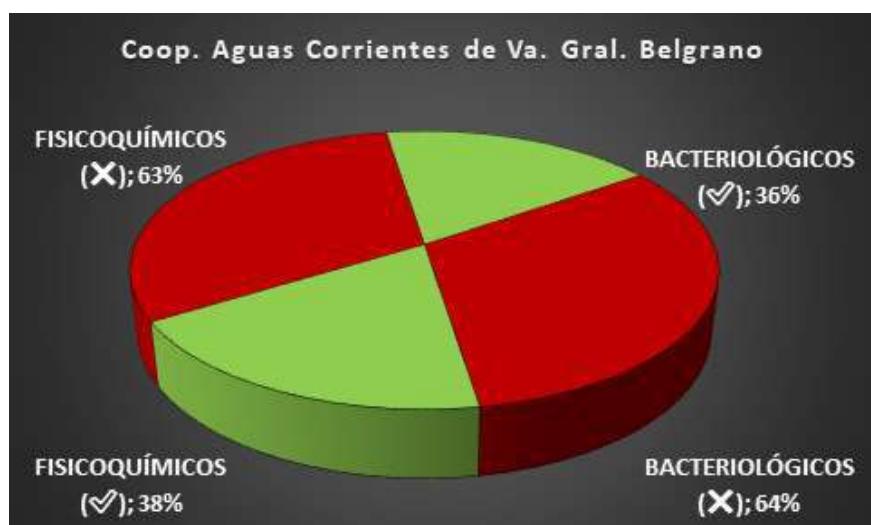


Resumen mensual Coop. Aguas Corrientes de Va. Gral. Belgrano.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

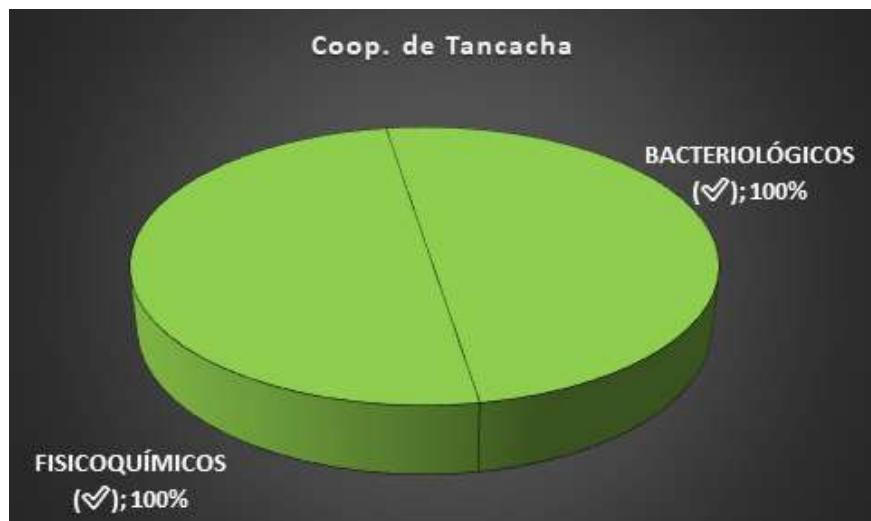

Resumen mensual Coop. de Tancacha.

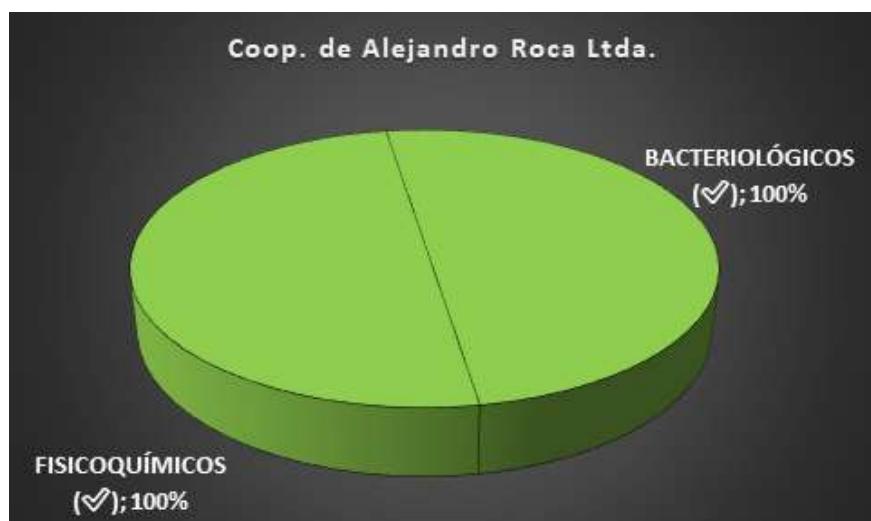


Resumen mensual Coop. de Alejandro Roca Ltda.

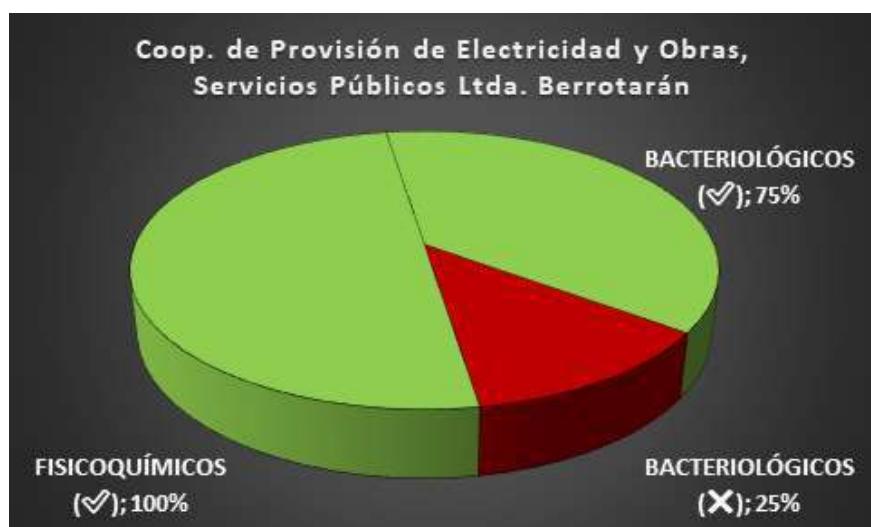


Resumen mensual Coop. de Provisión de Electricidad y Obras, Servicios Públicos Ltda. Berrotarán.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

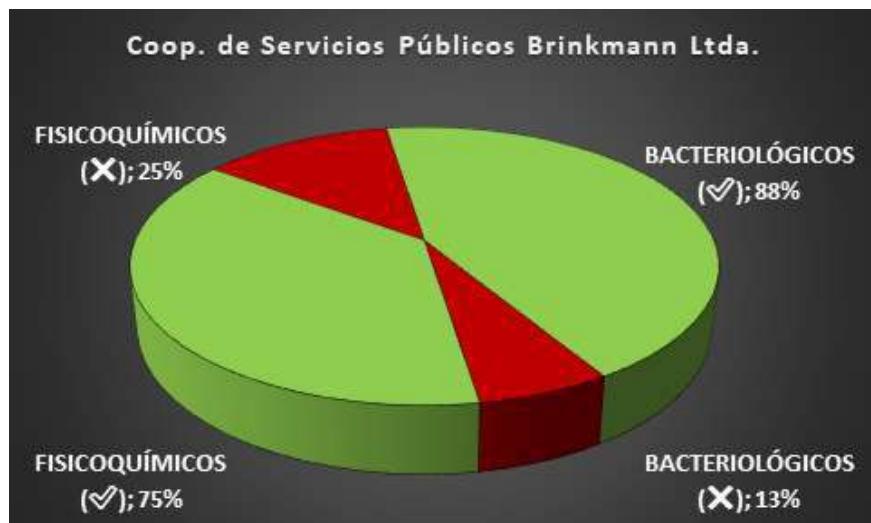

Resumen mensual Coop. de Servicios Públicos Brinkmann Ltda.

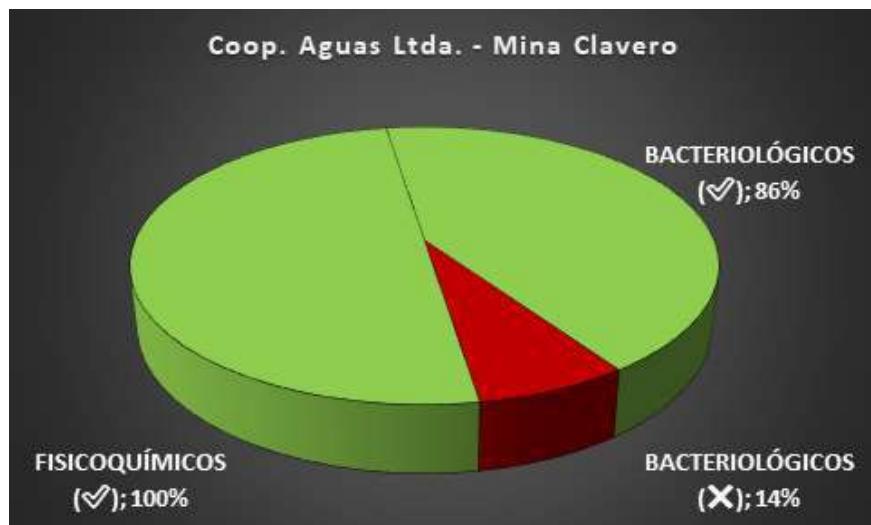

Resumen mensual Coop. Aguas Ltda. - Mina Clavero.

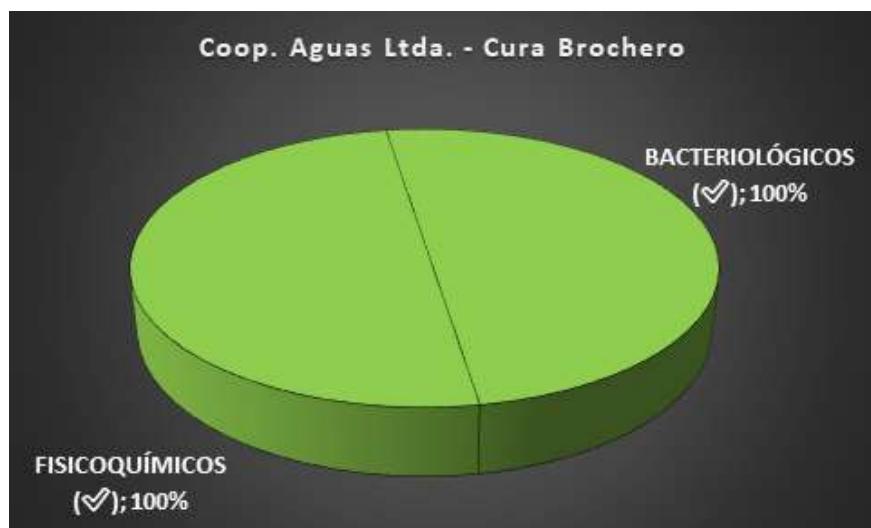


Resumen mensual Coop. Aguas Ltda. - Cura Brochero.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
 - ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados



Resumen mensual Ente Intermunicipal de Traslasierra - EINAT Villa Dolores.

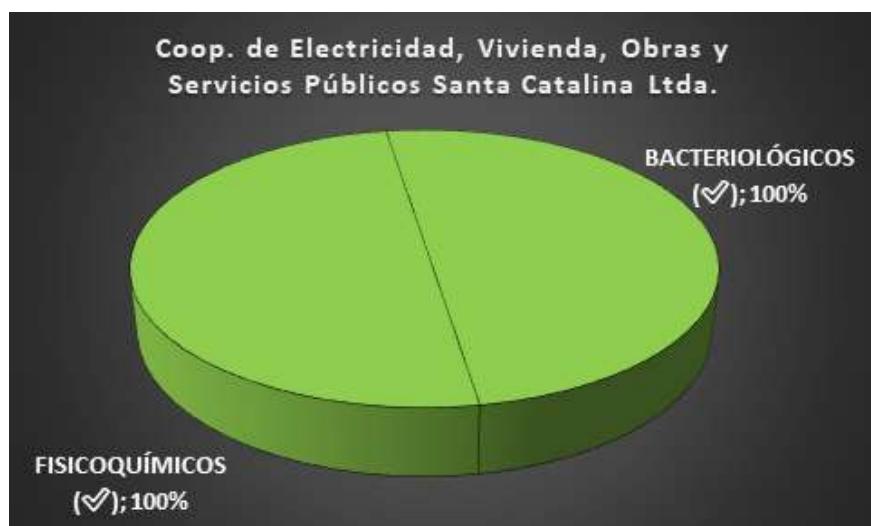


Resumen mensual Coop. de Electricidad, Vivienda, Obras y Servicios Públicos Santa Catalina Ltda.

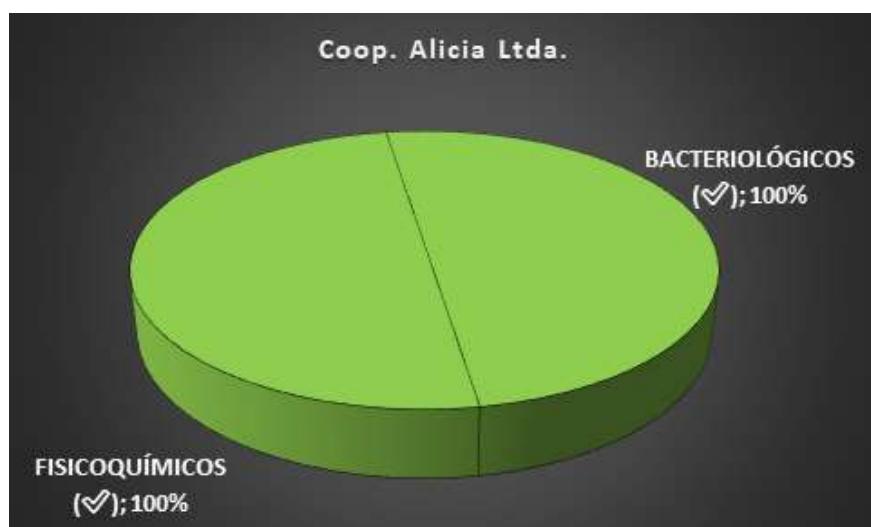


Resumen mensual Coop. Alicia Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- X: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

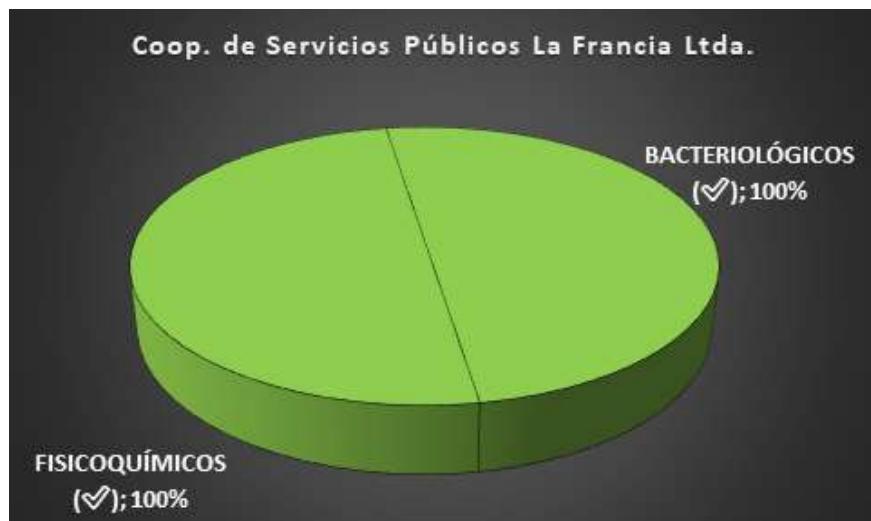

Resumen mensual Coop. de Servicios Públicos La Francia Ltda.

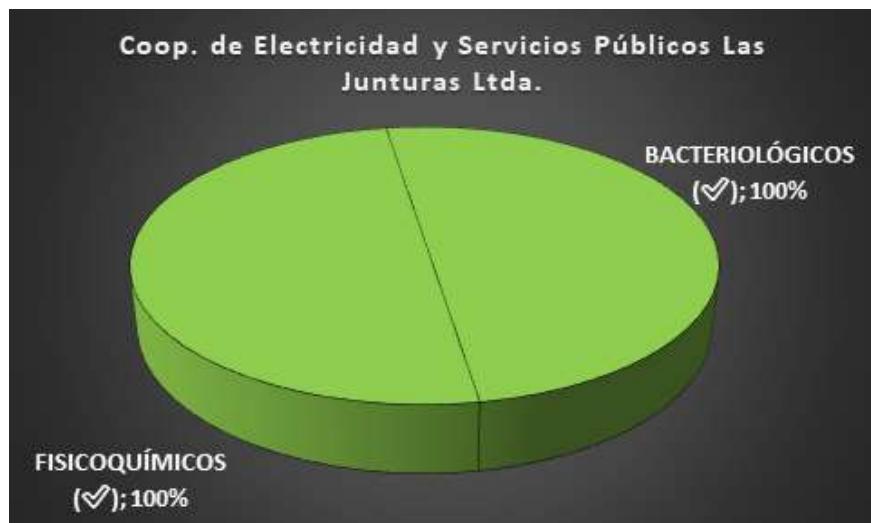


Resumen mensual Coop. de Electricidad y Servicios Públicos Las Junturas Ltda.

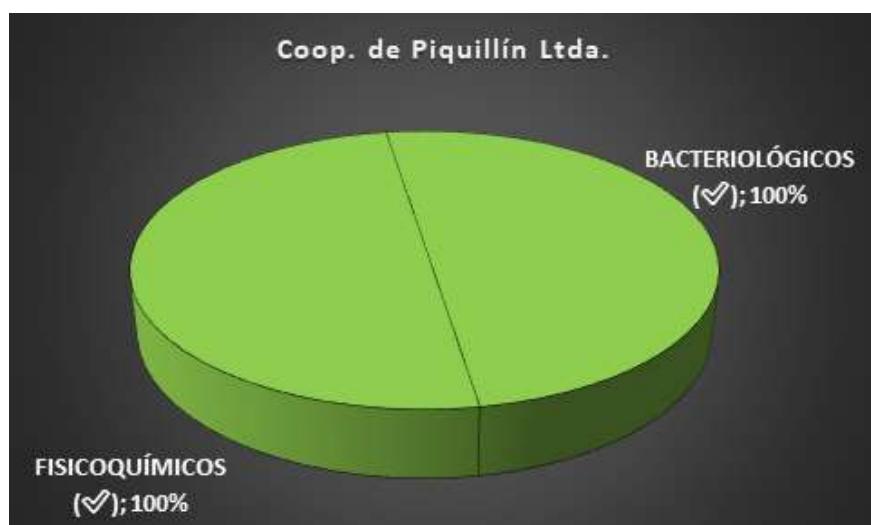


Resumen mensual Coop. de Piquillín Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- X: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

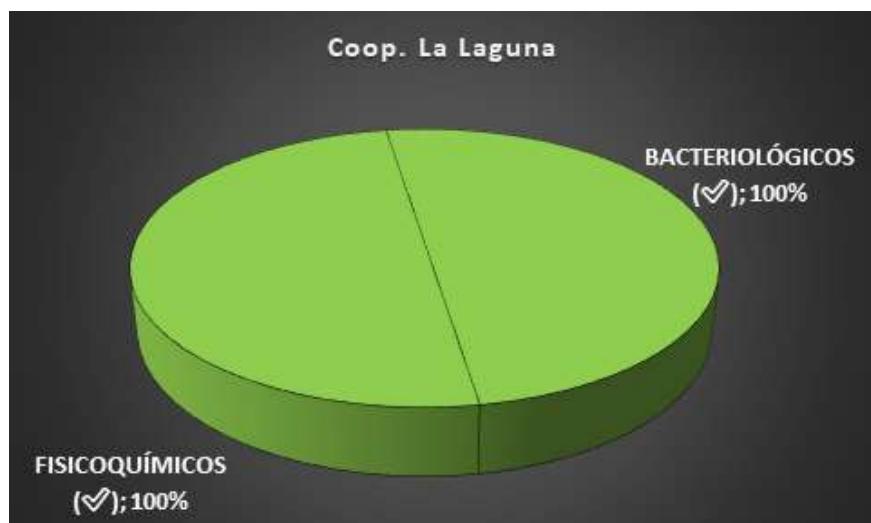

Resumen mensual Coop. La Laguna.

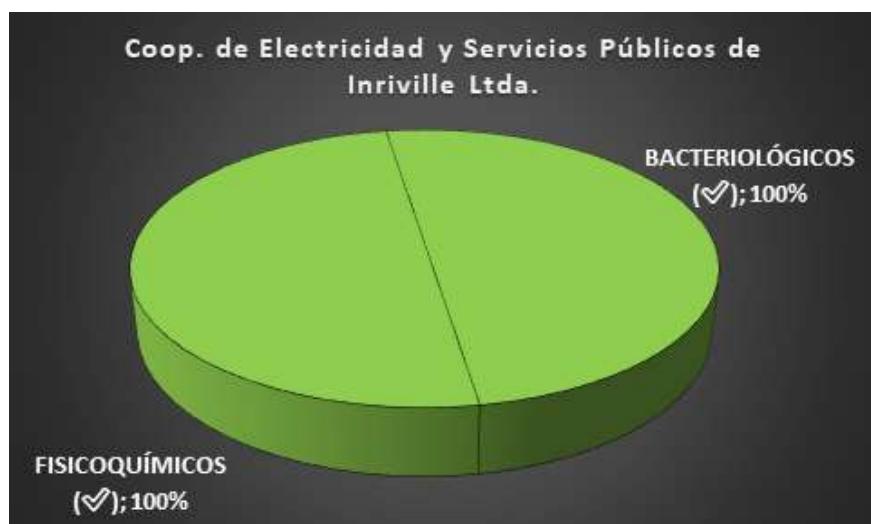

Resumen mensual Coop. de Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Ltda.

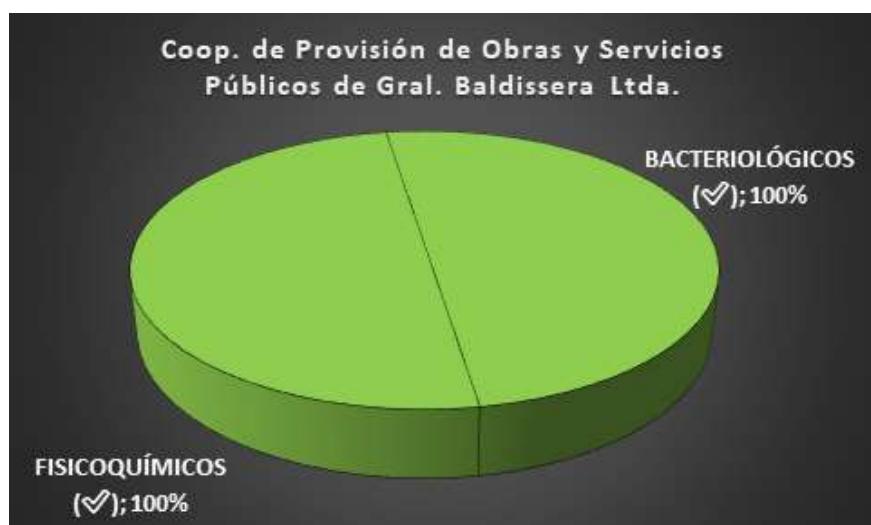


Resumen mensual Coop. de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Gral. Baldissera Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- X: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados



Resumen mensual Coop. de Los Surgentes Ltda.

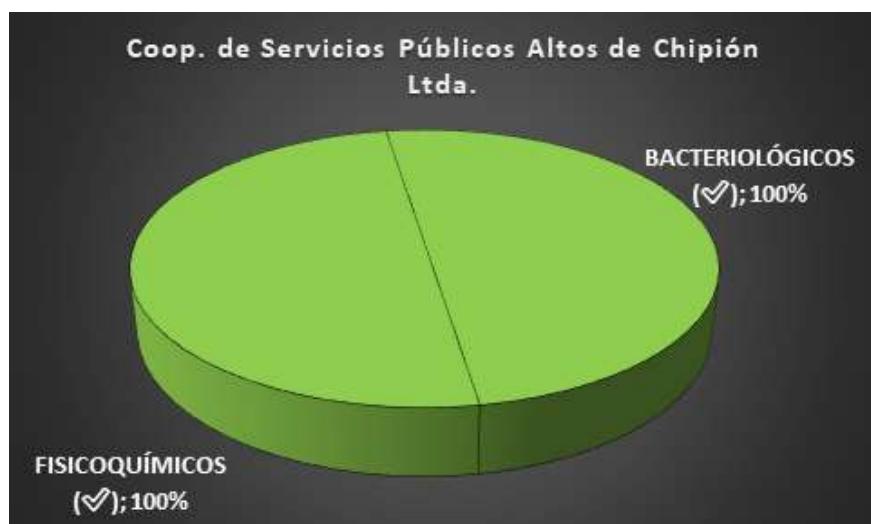


Resumen mensual Coop. de Servicios Públicos Altos de Chipión Ltda.

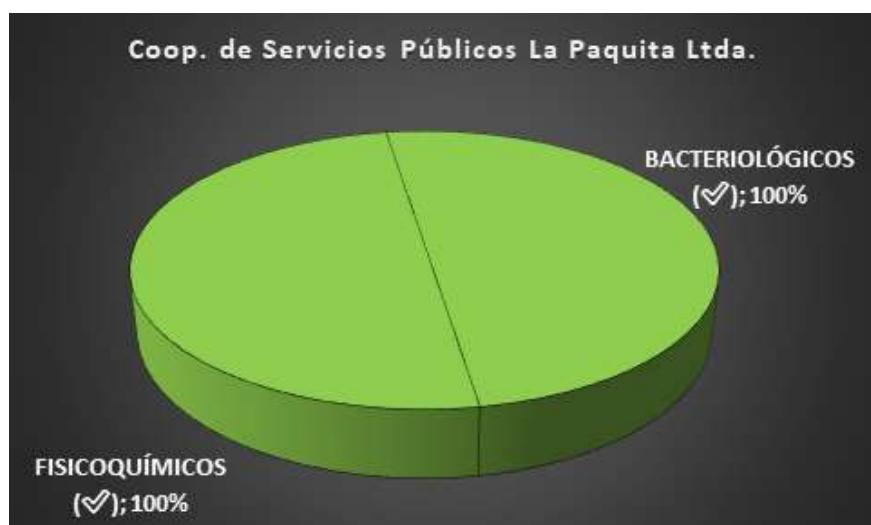


Resumen mensual Coop. de Servicios Públicos La Paquita Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- X: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

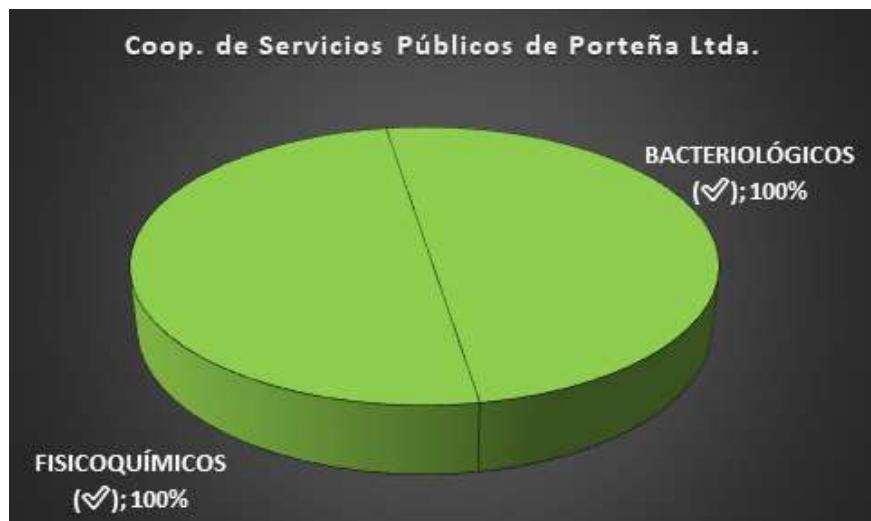

Resumen mensual Coop. de Servicios Públicos de Porteña Ltda.

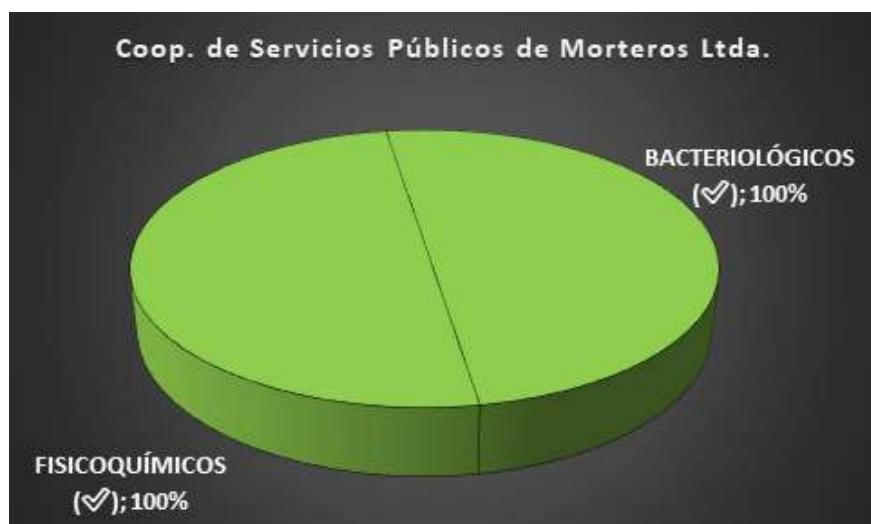


Resumen mensual Coop. de Servicios Públicos de Morteros Ltda.

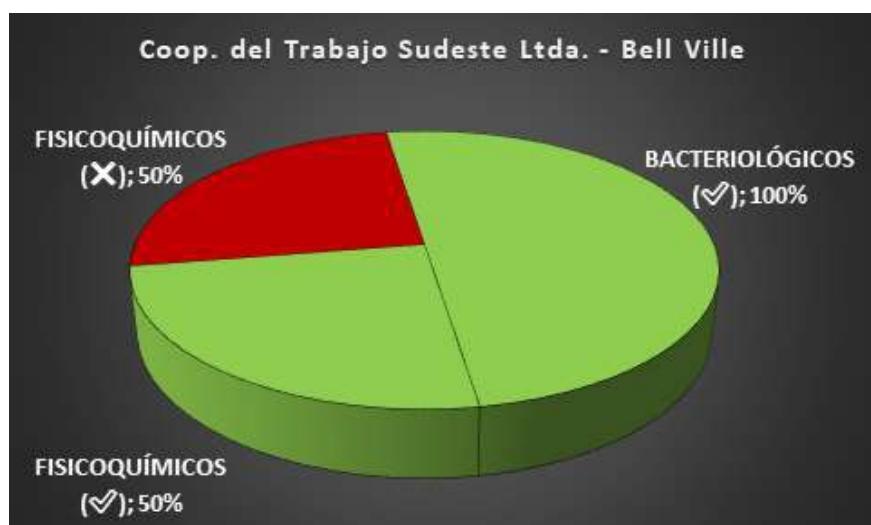

Resumen mensual Coop. del Trabajo Sudeste Ltda. - Bell Ville.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- ✗: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

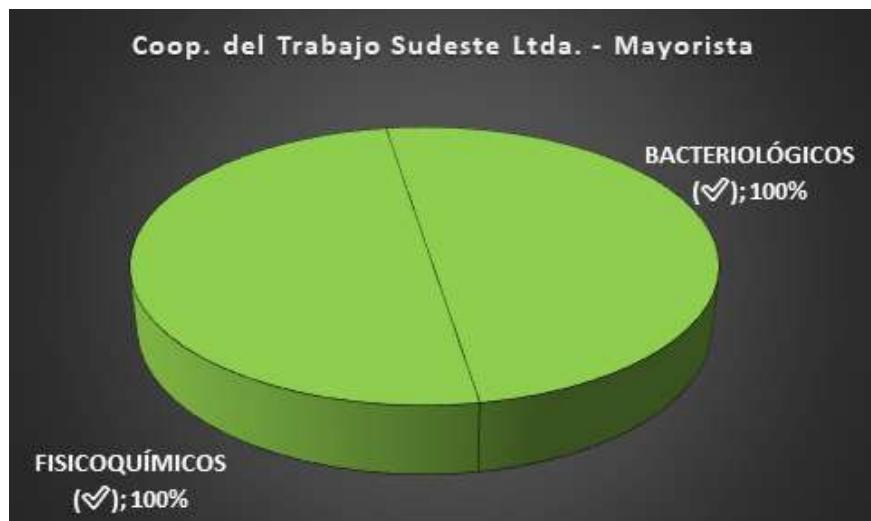

Resumen mensual Coop. del Trabajo Sudeste Ltda. - Mayorista.




Resumen mensual Coop. de Servicios Públicos Laprida Ltda. - Va. Ribera Indarte.

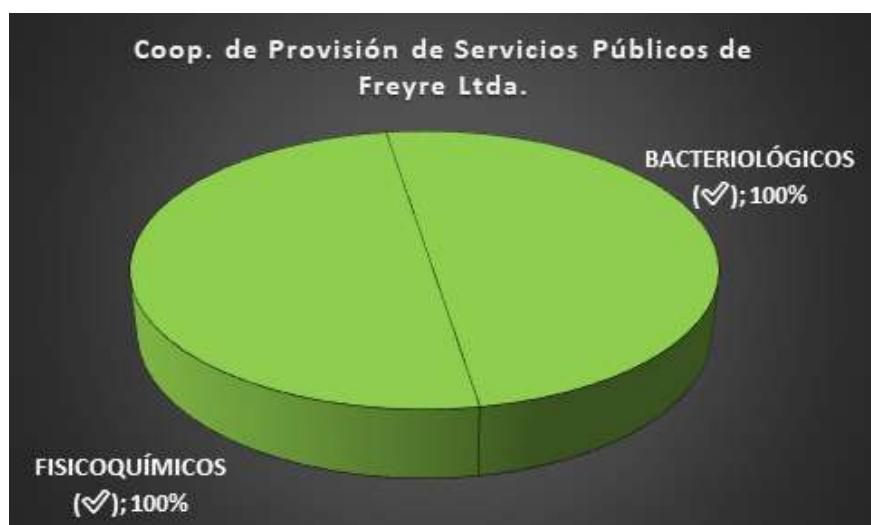

Resumen mensual Coop. de Provisión de Servicios Públicos de Freyre Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- X: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16

Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas potabilizadores controlados

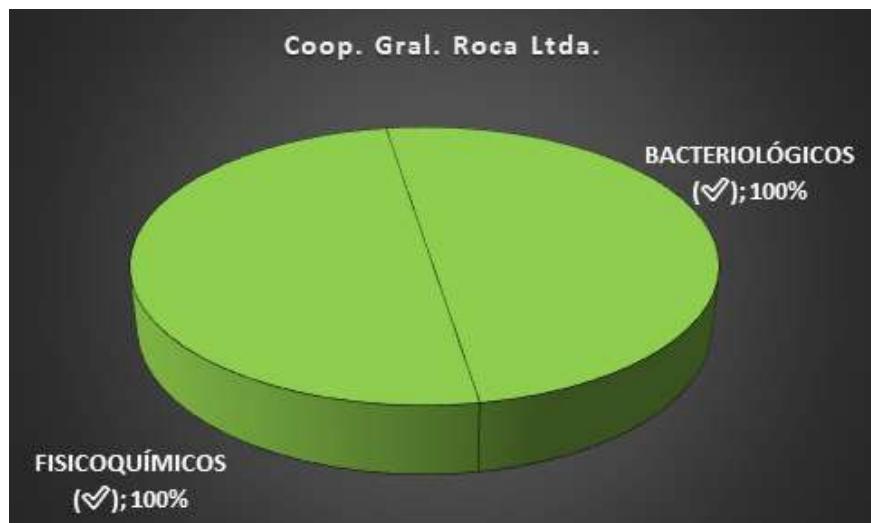

Resumen mensual Coop. Gral. Roca Ltda.


- ✓: Parámetros cumplimentados según Resolución 174/16
- X: Parámetros NO cumplimentados según Resolución 174/16

Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas depuradores controlados


Los gráficos que se presentan a continuación reflejan el grado de cumplimiento de los parámetros de calidad del efluente líquido verificados en las distintas plantas de tratamiento de aguas residuales controladas por el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) durante el mes de **diciembre**.

Cada gráfico resume, en forma porcentual, los resultados obtenidos en los controles fisicoquímicos y bacteriológicos efectuados conforme a los límites establecidos por el Decreto N° 847/16, correspondiente al vertido de efluentes cloacales tratados.

Estos gráficos permiten visualizar la situación sanitaria y operativa de cada prestador, en relación con las exigencias legales.

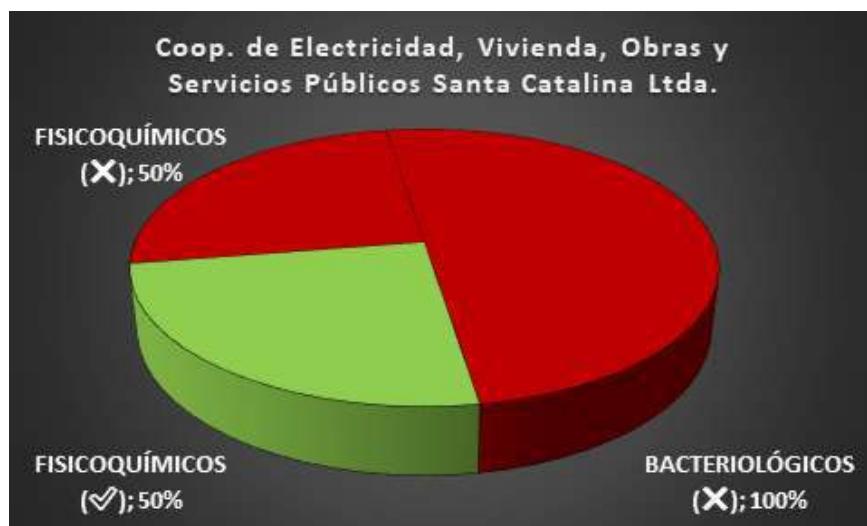


Resumen mensual Coop. de Electricidad, Vivienda, Obras y Servicios Públicos Santa Catalina Ltda.

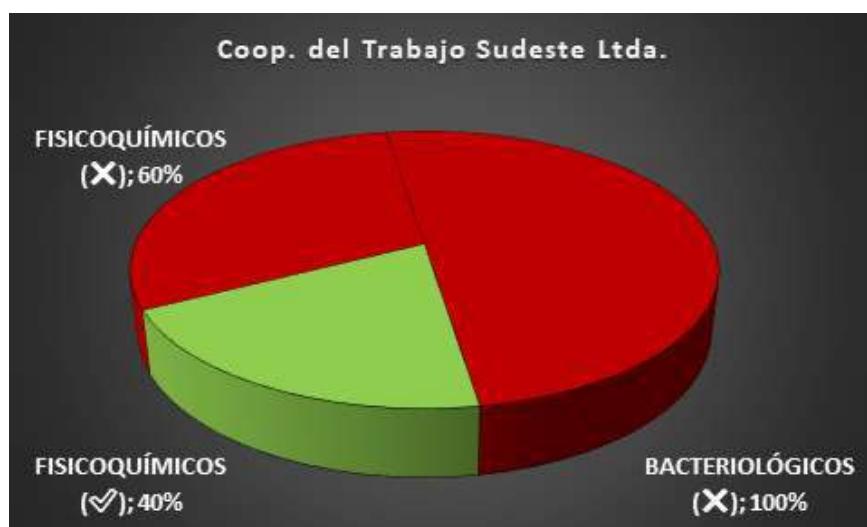


Resumen mensual Coop. del Trabajo Sudeste Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Decreto 847/16
- X: Parámetros NO cumplimentados según Decreto 847/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas depuradores controlados

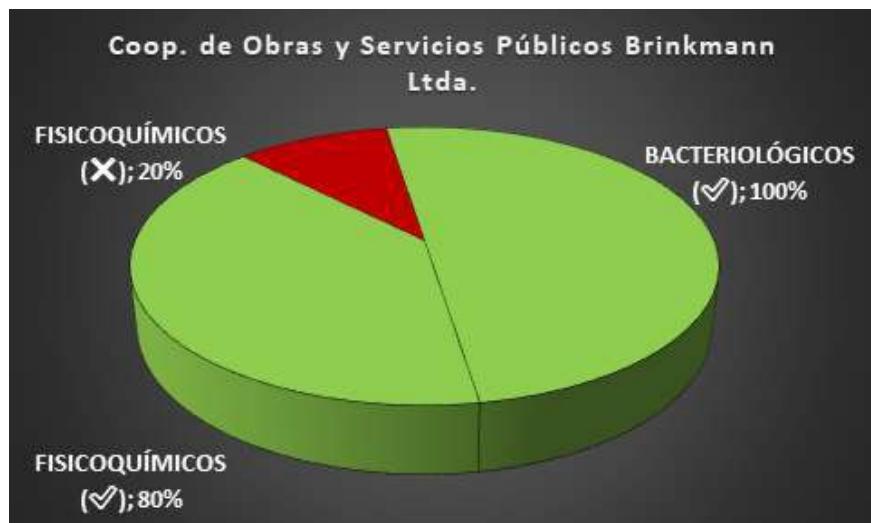

Resumen mensual Coop. de Obras y Servicios Públicos Brinkmann Ltda.

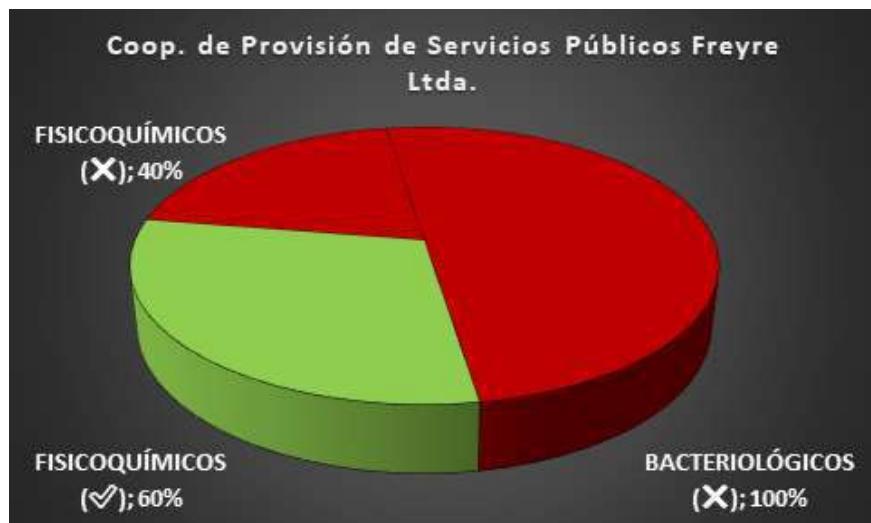


Resumen mensual Coop. de Provisión de Servicios Públicos Freyre Ltda.

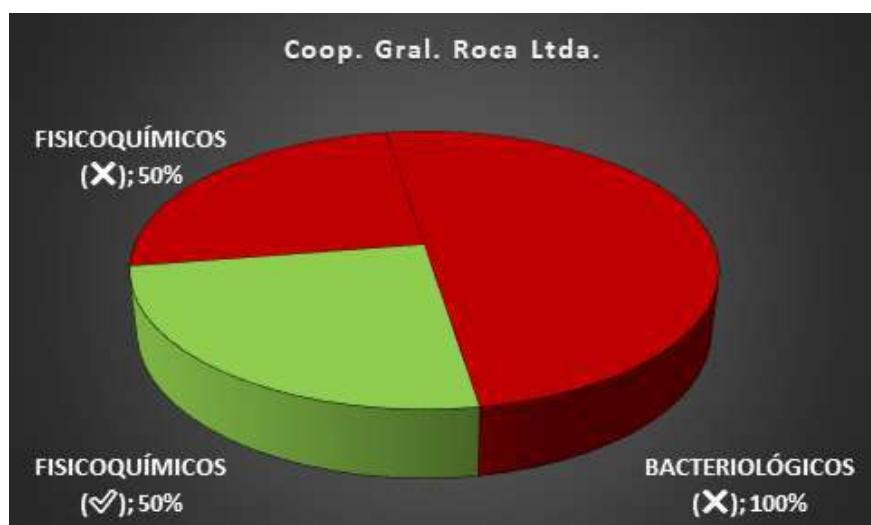


Resumen mensual Coop. Gral. Roca Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Decreto 847/16
- ✗: Parámetros NO cumplimentados según Decreto 847/16


Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas depuradores controlados

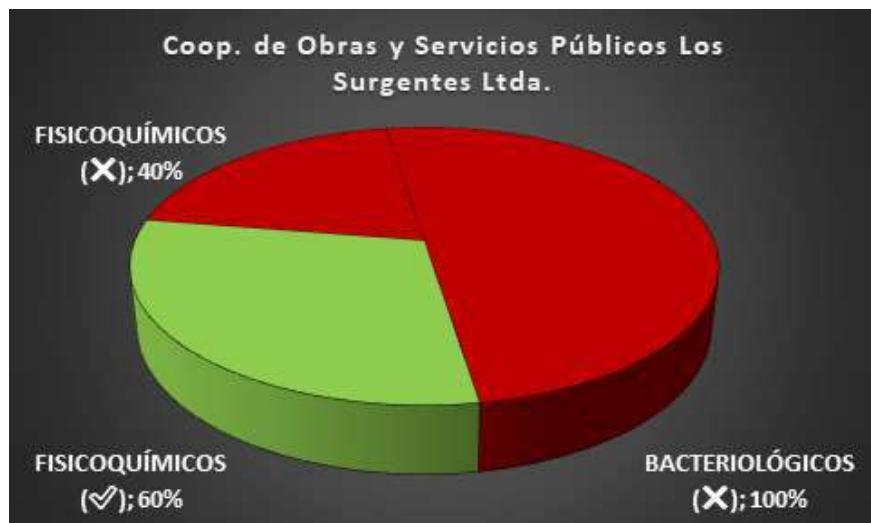

Resumen mensual Coop. de Obras y Servicios Públicos Los Surgentes Ltda.

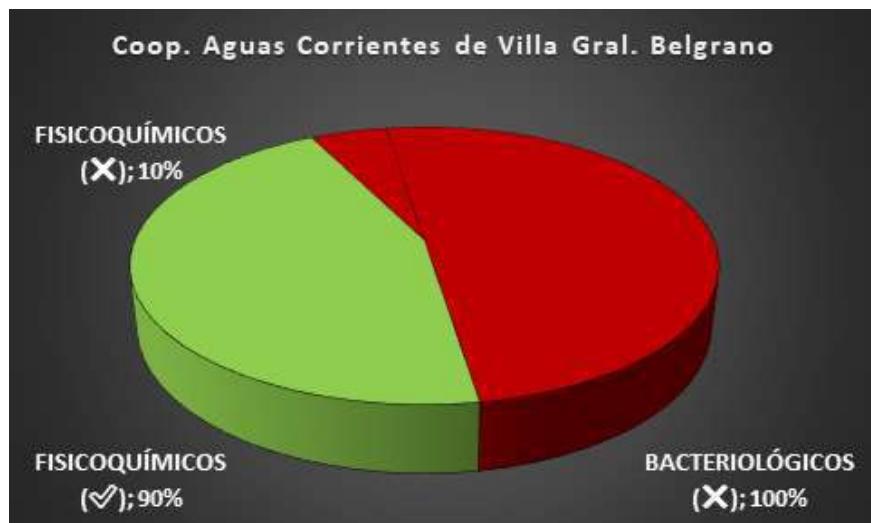


Resumen mensual Coop. Aguas Corrientes de Villa Gral. Belgrano.

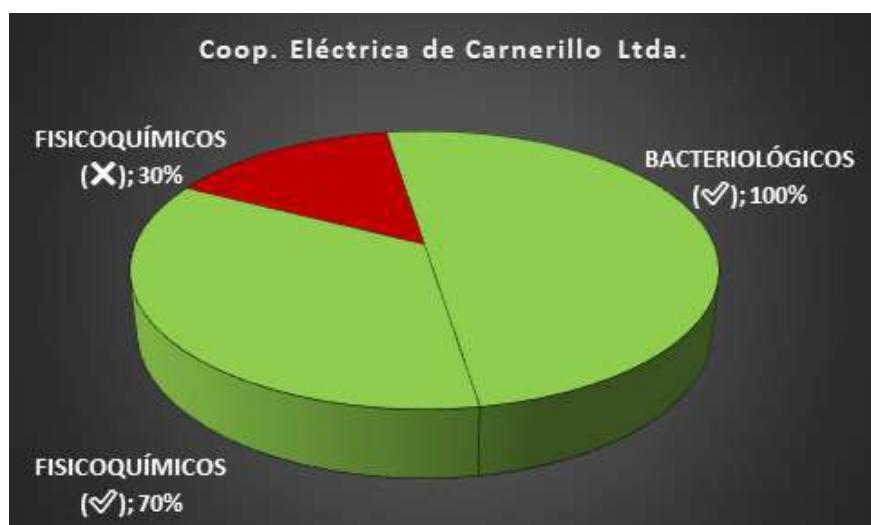

Resumen mensual Coop. Eléctrica de Carnerillo Ltda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Decreto 847/16
- X: Parámetros NO cumplimentados según Decreto 847/16

Gráficos representativos de cumplimiento mensual de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de sistemas depuradores controlados

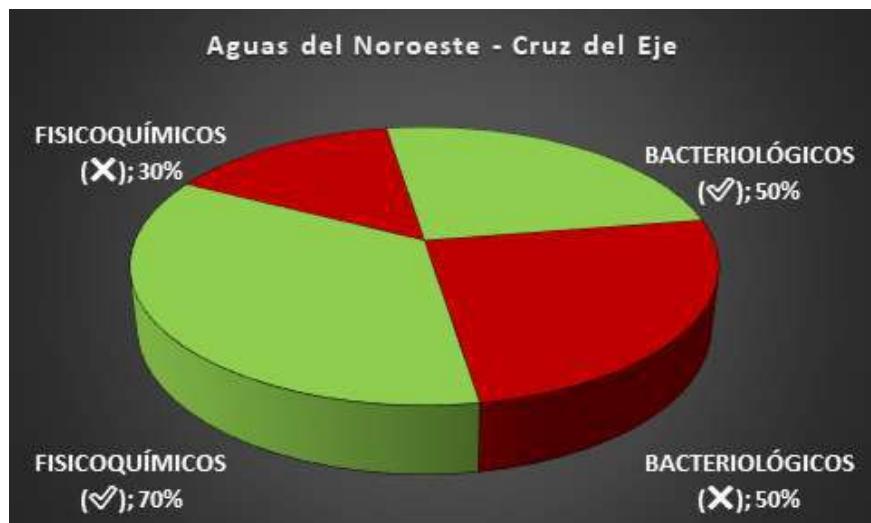

Resumen mensual Aguas del Noroeste - Cruz del Eje.



Resumen mensual ACCION-AR - Valle Hermoso.



Resumen mensual ACCION-AR - La Falda.

- ✓: Parámetros cumplimentados según Decreto 847/16
- ✗: Parámetros NO cumplimentados según Decreto 847/16